

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE HUM NA SUTLI



Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA – KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HUM NA SUTLI
Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli

Izvršitelj: VIZOR d. o. o. EKOLOGIJA - ZAŠTITA - KONZALTING
Koprivnička 1, 42000 Varaždin

Dokumentacija broj: PZP-4009/24

Za izvršitelja:
/ direktor /

Kristijan Car, dipl.ing.el.

"VIZOR" d.o.o.
EKOLOGIJA-ZAŠTITA-KONZALTING
VARAŽDIN, Koprivnička 1

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE HUM NA SUTLI

Prosinac 2024.

SADRŽAJ

A) Tekstualni dio plana	5
1. Vatrogasne postrojbe	6
2. Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara	9
3. Sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara	11
4. Načini pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara	12
5. Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara	13
6. Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara	14
7. Uključivanje službi ili poduzeća te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom vatrogasnih postrojbi koje sudjeluju u akciji gašenja požara	14
8. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara	14
9. Način uključivanja Hrvatske vojske na gašenju požara	15
10. Slučajevi kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom	15
11. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan Općine	15
12. Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba	16
13. Nazivi građevina i otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera	17
14. Nazivi građevina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari	17
B) Grafički dio plana	18

A) TEKSTUALNI DIO PLANA


Općina Hum na Sutli smještena je u sjeverozapadnom dijelu Krapinsko-zagorske županije. Prostire se na površini od 36,83 km². Sjeverna i zapadna granica Općine (rijeka Sutla i Sutlansko jezero), u dužini od 27 kilometara, ujedno je i međudržavna granica Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Sjeverno i zapadno od Općine smještene su slovenske Općine Rogatec, Rogaška Slatina i Podčetrtek, dok se na istoku Općina svojim područjem naslanja na prostor Općine Đurmanec. Na jugu graniči s Općinama Zagorska Sela i Desinić, te Gradom Pregradom.

Prirodno-geografska obilježja Županije, poglavito geološka, geomorfološka, klimatska i pedološka, u potpunosti karakteriziraju i prostor Općine Hum na Sutli. Brojna reljefna uzvišenja odvojena proplancima i manjim udolinama, s visinskim razlikama od tristotinjak metara (visinske razlike dolina i brežuljaka kreću se od 218 do 485 m nadmorske visine) naglašavaju reljefnu dinamiku prostora, dok njegova klimatska obilježja imaju sve značajke kontinentalne klime (umjereno topla kišna klima).

Razlika u temperaturi između dolina i vrhova brežuljaka doseže do 15°C. Od vjetrova prevladavaju jugoistočni, istočno-sjeveroistočni i sjevero-sjeverozapadni. Najtopliji mjesec u godini je srpanj (20°C), a slijede kolovoz (19°C) i lipanj (18°C), dok je najhladniji siječanj (-20°C). Karakterističan je kontinentalni oborinski režim padalina s čestim obilnim kišama u svibnju, lipnju i srpnju. Općina Hum na Sutli po svom je zemljopisnom položaju većim dijelom okrenuta prema Sloveniji i Srednjoj Europi, a prema geotektonskoj rajonizaciji, područje Općine pripada zapadnom dijelu Panonskog bazena.

Položaj Općine Hum na Sutli u prostoru Krapinsko-zagorske županije:

Slika 1

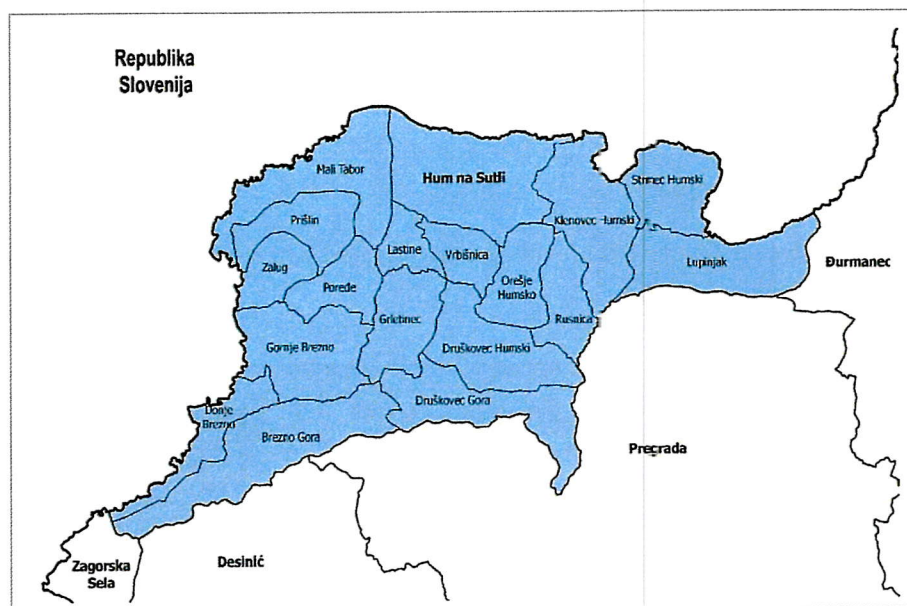

U sastavu Općine su naselja:

Tablica 1

red. br.	naselje	broj stanovnika
1.	Brezno Gora	61
2.	Donje Brezno	95

red. br.	naselje	broj stanovnika
3.	Druškovec Gora	68
4.	Druškovec Humski	360
5.	Gornje Brezno	258
6.	Grletinec	192
7.	Hum na Sutli (središnje naselje)	957
8.	Klenovec Humski	337
9.	Lastine	164
10.	Lupinjak	343
11.	Mali Tabor	311
12.	Orešje Humsko	172
13.	Poredje	207
14.	Prišlin	387
15.	Rusnica	170
16.	Strmec Humski	163
17.	Vrbišnica	245
18.	Zalug	102
	ukupno	4592

1. Vatrogasne postrojbe

Na području Općine djeluju 4 dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednicu Općine – VZO Hum na Sutli:

Tablica 2

vatrogasno društvo	broj osposobljenih (i zdravstveno pregledanih) vatrogasaca	opremljenost vozilima, pumpama, agregatima, dišnim aparatima i uređajima veze
DVD Straža <i>Hum na Sutli 222/3, 49295 Hum na Sutli</i>	22	<ul style="list-style-type: none"> - autocisterna TAM 190 T15 B (kapacitet: 5000 l vode; 25 l pjenila; prijevoz: 1+2 vatrogasaca) - malo navalno vozilo Mitsubishi L200 (kapacitet: 350 l vode; 20 l pjenila; prijevoz: 1+4 vatrogasaca) - zglobna hidraulična platforma za spašavanje sa visina Iveco Daily (doseg: 12 m visine; prijevoz: 1+1 vatrogasac) - kombi vozilo OPEL Vivaro (prijevoz: 1+8 vatrogasaca)

vatrogasno društvo	broj osposobljenih (i zdravstveno pregledanih) vatrogasaca	opremljenost: vozilima, pumpama, agregatima, dišnim aparatima i uređajima veze
		<ul style="list-style-type: none"> - motorna pila - 2kom - teleskopska motorna pila - 1 kom - prijenosna vatrogasna pumpa - 1 kom - agregat za el. energiju - 1 kom - uranjajuća pumpa - 1 kom - ljestve prislanjače - 1 kom - ljestve kukače - 2 kom - mornarske ljestve - 1 kom - izolacijski aparat - 4 kom - ručna radio stanica - 5 kom - mobilna radio stanica - 4 kom
<p>DVD Prišlin-Hum</p> <p><i>Prišlin 18/1, 49295 Hum na Sutli</i></p>	23	<ul style="list-style-type: none"> - navalno vozilo Dennis Sabre (kapacitet: 1400 l vode; prijevoz: 1+5 vatrogasaca) - malo navalno vozilo Iveco Daily (kapacitet: 400 l vode; prijevoz: 1+6 vatrogasaca) - kombi vozilo OPEL Vivaro (prijevoz: 1+7 vatrogasaca) - prijenosna vatrogasna pumpa - 1 kom - motorna pila - 2 kom - izolacijski aparat - 4 kom - agregat za el. energiju - 1 kom - ručna radio stanica - 5 kom - mobilna radio stanica - 1 kom - pjenilo - 50 l - ljestve rastegače 14 m - 1 kom
<p>DVD Druškovec</p> <p><i>Druškovec Humski 96, 49295 Hum na Sutli</i></p>	13	<ul style="list-style-type: none"> - šumsko vozilo Unimog (kapacitet: 2200 l vode; prijevoz: 1+2 vatrogasaca) - malo navalno vozilo Iveco Daily (kapacitet: 400 l vode; prijevoz: 1+6 vatrogasaca) - kombi vozilo Volkswagen Transporter (prijevoz: 1+8 vatrogasaca) - prijenosna vatrogasna pumpa - 3 kom - agregat za el. energiju - 1 kom - motorna pila - 2 kom - motorna pila za beton - 1 kom - izolacijski aparat - 4 kom - ručna radio stanica - 8 kom
<p>DVD Klenovec</p> <p><i>Klenovec Humski 56/1, 49295 Hum na Sutli</i></p>	24	<ul style="list-style-type: none"> - autocisterna MAN TGM (kapacitet: 7000 l vode; 20 l pjenila; prijevoz: 1+2 vatrogasaca) - malo navalno vozilo Mazda B2500 4x4 (kapacitet: 300 l vode; 20 l pjenila; prijevoz: 1+4 vatrogasaca) - kombi vozilo Peugeot Boxer (prijevoz: 1+8 vatrogasaca)

vatrogasno društvo	broj osposobljenih (i zdravstveno pregledanih) vatrogasaca	opremljenost vozilima, pumpama, agregatima, dišnim aparatima i uređajima veze
		<ul style="list-style-type: none"> - prijenosna vatrogasna pumpa - 3 kom - teleskopska motoma pila - 1 kom - motorna pila za drvo - 3 kom - agregat za el. energiju - 2 kom - uranjajuća pumpa - 1 kom - ljestve prislanjače - 1 kom - ljestve kukače - 1 kom - ljestve rastegače 14 m - 2 kom - izolacijski aparat - 7 kom - rezervne boce za izolacijski aparat - 7 kom - ručna radio stanica - 8 kom - mobilna radio stanica - 3 kom - kutna brusilica - 1 kom - razvalni alat za brave - 1 kom - dimovuk sa pripadajućim cijevima- 1 kom - hidraulični alat za rezanje i razupiranje - 1 komplet - zračni jastuci za podizanje terete - 1 komplet

Središnje vatrogasne postrojbe

Središnjim vatrogasnim postrojbama za područje Općine Hum na Sutli utvrđuju se:

Tablica 3

Dobrovoljno vatrogasno društvo Straža (DVD Straža)	
područje odgovornosti i djelovanja: “Područje odgovornosti I”	naselja: Druškovec Humski, Hum na Sutli, Klenovec Humski, Lastine, Lupinjak, Orešje Humsko, Rusnica, Strmec Humski, Vrbišnica
minimalni broj operativnih vatrogasaca u središnjoj vatrogasnoj postrojbi	minimalna potrebna opremljenost središnje vatrogasne postrojbe
20 vatrogasaca	prema: - Procjeni ugroženosti od požara Općine i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. 31/11)

Tablica 4

Dobrovoljno vatrogasno društvo Prišlin-Hum (DVD Prišlin-Hum)	
područje odgovornosti i djelovanja: “Područje odgovornosti II”	naselja: Brezno Gora, Donje Brezno, Druškovec Gora, Gornje Brezno, Grletinec, Mali Tabor, Poredje, Prišlin, Zalug

minimalni broj operativnih vatrogasaca u središnjoj vatrogasnoj postrojbi	minimalna potrebna opremljenost središnje vatrogasne postrojbe
20 vatrogasaca	prema: - Procjeni ugroženosti od požara Općine i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. 31/11)

U slučaju požara na području Općine Hum na Sutli, uz središnja DVD, po potrebi/pozivu na intervenciju može izaći i Javna vatrogasna postrojba – JVP Grada Krapine, locirana na adresi Dr. Franje Tuđmana 10, Krapina. U sastavu postrojbe su 23 profesionalna vatrogasca, a postrojba je opremljena slijedećim vozilima i značajnijom vatrogasnom opremom:

- navalno vozilo (2500 l vode + 80 l pjenila, prijevoz 1+5 osoba)
- navalno vozilo (1000 l vode + 40 l pjenila, prijevoz 1+2 osobe)
- navalno vozilo (300 l vode, prijevoz 1+4 osobe)
- autocisterna (7000 l vode, prijevoz 1+2 osobe)
- autoljestve (radna visina 23 m, ljestvenik 30 m, prijevoz 1+2 osobe)
- tehničko vozilo s kranom (prijevoz 1+2 osobe)
- vozilo za prijevoz vatrogasaca (prijevoz 1+7 osoba)
- vozilo za prijevoz vatrogasaca (prijevoz 1+4 osobe)
- zapovjedno vozilo (prijevoz 1+4 osobe)
- izolacijski aparati - 11 kompleta
- odjela za prilaz vatri - 2 kompleta
- motorna vatrogasna pumpa 8/8
- hidraulički razvalni alat
- kolske radio stanice: analogne - 9 kom, digitalne - 2 kom
- analogne ručne radio stanice: analogne - 4 kom, digitalne - 3 kom

Napomene:

- *JVP nije središnja postrojba za Općinu Hum na Sutli, ali po potrebi/pozivu izlazi na požare i intervencije unutar Općine.*
- *JVP Grada Krapine udaljena je od središnjeg naselja Općine Hum na Sutli cca 19 km / ≈26 minuta.*

Domicilna (lokalna) DVD interveniraju unutar svog područja djelovanja, tj. prvenstveno na području svog, te susjednih naselja:

- DVD Druškovec na području naselja: Druškovec Humski, Orešje Humsko, Druškovec Gora, Grletinec, Brezno Gora,
- DVD Klenovec na području naselja: Klenovec, Lupinjak, Strmec Humski, Rusnica, Vrbišnica,

odnosno prema potrebi pružaju ispomoć u intervencijama središnjim postrojbama u Općini.

2. Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Dojavom o požaru na telefonski broj 193 ovisno o prosudbi situacije za područje Općine uzbuñuju se redom (1., 2., 3.):

1. DVD Straža (za naselja u “Području odgovornosti I”)
ili
1. DVD Prišlin-Hum (za naselja u “Području odgovornosti II”)
+
1. JVP Grada Krapine po potrebi/pozivu
2. ostale vatrogasne postrojbe s područja Općine (DVD Druškovec, DVD Klenovec)
3. najbliže susjedne vatrogasne postrojbe izvan područja Općine, te ostale vatrogasne postrojbe s područja Županije.

Dojavljivanje o požaru moguće je obaviti i preko dežurnih službi:


112 – Županijski centar 112

ili

192 – Operativno komunikacijski centar PU krapinsko-zagorske.

Ove službe dojavu o požaru potom prosljeđuju Vatrogasnom operativnom centru – VOC-u.

Shema dojave i uzbunjivanja

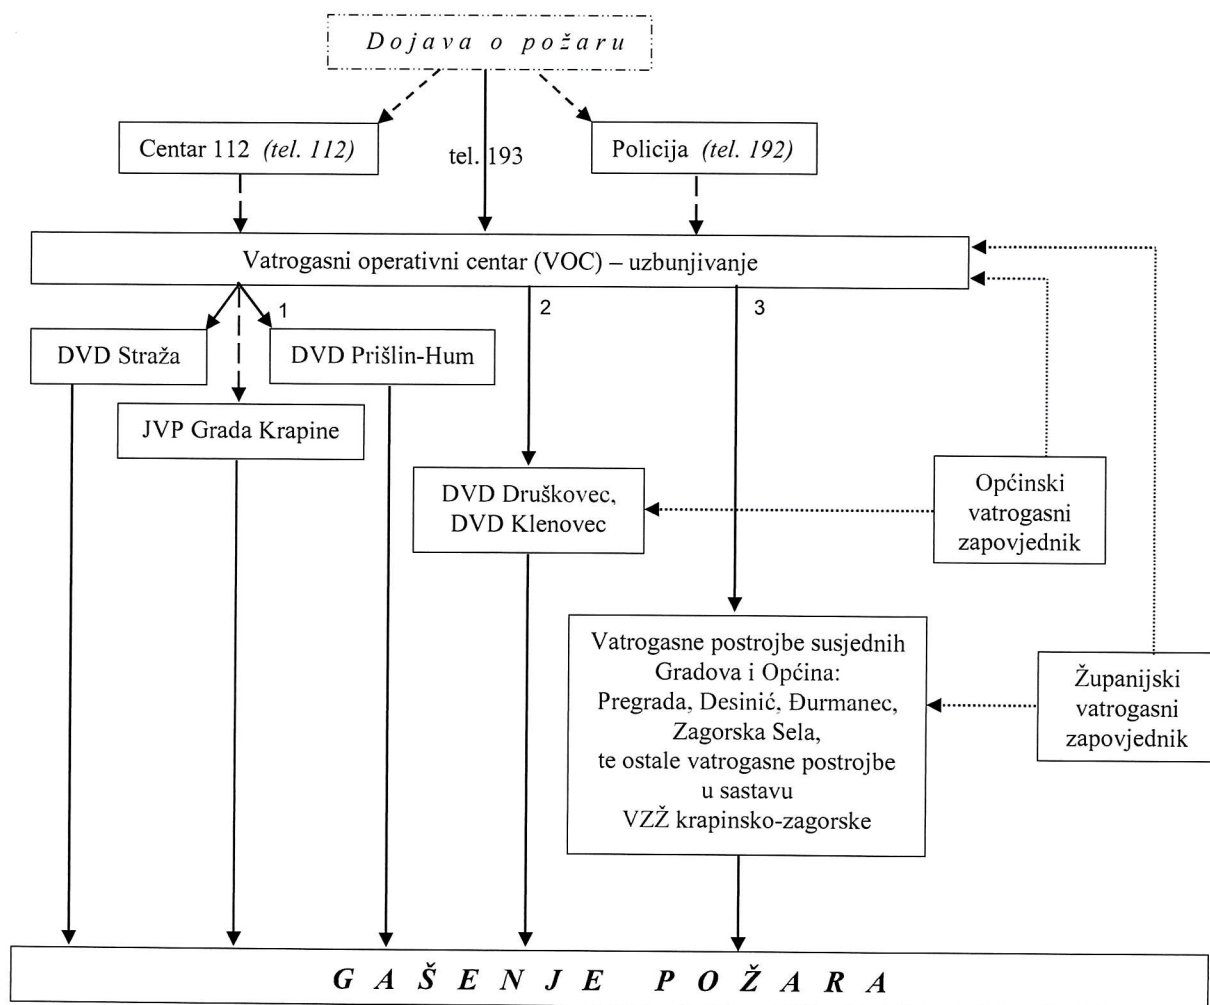

Odgovorne osobe vatrogastva koje se ovisno o potrebi uključuju u vatrogasne intervencije na području Općine

Tablica 5

vatrogasna zajednica	dužnost	ime i prezime	telefon
Krapinsko-zagorska županija Trg Ljudevita Gaja 12 49000 Krapina	zapovjednik	Marijan Lovrenčić	091/112-0201 049/373-463
	zamjenik	Tomislav Novosel	091/112-0312
Općina Hum na Sutli Hum na Sutli 175, 49295 Hum na Sutli	zapovjednik	Marjar Čuček	091/731-1340
	zamjenik	-	-

Tablica 6

dobrovoljno vatrogasno društvo	dužnost	ime i prezime	telefon
DVD Straža Hum na Sutli 222, 49295 Hum na Sutli	zapovjednik	Dejar Jurčić	095/359-6630
	zamjenik	-	-
DVD Prišlin-Hum Prišlin 18/1, 49295 Hum na Sutli	zapovjednik	Darko Kamenščak	099/599-8682
	zamjenik	-	-
DVD Druškovec Druškovec Humski 96, 49295 Hum na Sutli	zapovjednik	Krunoslav Kučić	098/275-864
	zamjenik	-	-
DVD Klenovec Klenovec 56/1, 49295 Hum na Sutli	zapovjednik	Marijan Gluhak	098/978-7785
	zamjenik	-	-

3. Sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara

- a) Vatrogasnom intervencijom zapovijeda zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe, ovisno o mjestu nastanka požara ("Područje odgovornosti I" – DVD Straža, "Područje odgovornosti II" – DVD Prišlin-Hum). Ako na intervenciju dođe JVP Grada Krapine, zapovijedanje preuzima zapovjednik ove postrojbe.
- b) Kada zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvještava nadređenog vatrogasnog zapovjednika, koji preuzima daljnje zapovijedanje intervencijom.
- c) Kada je u intervenciju potrebno uključivanje ostalih DVD-a iz sastava VZO, zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik VZO.
- d) Kada požar prelazi granice Općine zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik.
- e) Zapovjednik vatrogasne intervencije koordinira rad s pravnim i fizičkim osobama koje je ovisno o događaju potrebno uključiti u akciju gašenja i spašavanja (dežurne službe distributera energenata,

glavne dispečere, komunalna poduzeća, policiju, hitnu medicinsku pomoć, čelnike općinske uprave i dr. pozivaju se preko Vatrogasnog operativnog centra).

- f) Bilo koja vatrogasna postrojba u sastavu Vatrogasne zajednice Županije obvezna je sudjelovati u vatrogasnim intervencijama na području Županije na zapovijed županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima slijedeće javne ovlasti:

- ulaziti u dom bez privole stanara, ako se time otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega,
- zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije,
- pozvati policiju glede osiguranja mjesta događaja, te poduzimati druge potrebne mjere radi sprečavanja nastajanja štetnih posljedica,
- izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem,
- prekinuti dovod električne energije i plina,
- djelomično ili potpuno ograničiti dovod vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom naselju, radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara,
- koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade,
- djelomično ili potpuno rušiti građevinu preko koje bi se požar mogao širiti, ako se širenje požara ne može spriječiti na drugi način,
- poslužiti se tuđim prometnim sredstvima radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja.

Poduzimanje navedenih mjera naređuje zapovjednik vatrogasne intervencije.

4. Načini pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara

Dežurne službe, odnosno glavni dispečeri električne energije, plina, vode, pozivaju se u slučaju potrebe:

- prekida opskrbe električne energije i plina do građevina ili vanjskog prostora na kojima se obavlja vatrogasna intervencija, radi zaštite gasitelja, odnosno neevakuiranih osoba;
- prekida dobave vode pojedinim potrošačima, radi rasterećenja vodoopskrbnog sustava i osiguranja vode u hidrantskoj mreži na području vatrogasne intervencije.

Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Općine:

Tablica 7

operator	služba	telefon
Prijenos električne energije 110 kV, 220 kV: HOPS d.d. Prijenosno područje Zagreb <i>Kupska 4, 10000 Zagreb</i>	Mrežni centar	01/2068-268 01/2068-269 099-815-2331
Distribucija električne energije 10 kV, 0,4 kV: HEP ODS d.o.o. Elektra Zabok <i>Matije Gupca 57, 49210 Zabok</i>	Dežurna služba	049/225-523 049/225-456 0800-300-402
Transport prirodnog plina: Plinacro d.o.o. <i>Savska cesta 88a, 10000 Zagreb</i>	Nacionalni dispečerski centar	01/6301-631 01/4640-604

operator	služba	telefon
Distribucija plina: Hum Plin d.o.o. <i>Lastine 1, 49231 Hum na Sutli</i>	Služba stalne pripravnosti	049/340-778
Distribucija vode: Zagorski vodovod d.o.o. <i>Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210 Zabok</i>	Centralne Prijave kvarova	049/588-640 049/588-628

Za potrebe osiguranja pristupa u zonu intervencije određenim vozilima i službama, te za slučaj potrebe obavješćivanja javnosti o određenim opasnostima i mjerama koje proizlaze iz nastalog događaja, poziv se upućuje:

Tablica 8

poziv	služba	telefon
Osiguranje pristupa mjestu intervencije	Policajska uprava krapinsko-zagorska <i>Matije Gupca 51, 49210 Zabok</i>	192
Obavješćivanje javnosti putem medija	Županijski centar 112 <i>Ivana Rendulića 7, 49000 Krapina</i>	112
	Zagorski radio <i>Frana Galovića 1A, 49000 Krapina</i>	049/503-878

Zapovjednik vatrogasne intervencije pozive prema pojedinim subjektima upućuje preko Vatrogasnog operativnog centra.

5. Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara

U slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka, ili kod elementarnih nepogoda koje prate požari, pozivaju se odgovorne osobe u tvrtkama koje raspolažu građevinskom mehanizacijom:

Tablica 9

tvrtka	odgovorna osoba	telefon
CESAREC, obrt za niskogradnju, ugostiteljstvo, prijevoz i usluge, vl. Alojz Cesarec <i>Lastine 8/1, 49231 Hum na Sutli</i>	Alojz Cesarec	099-5552-233
Usluge i trgovina LUGARIĆ, vl. Tomislav Lugarić <i>Prišlin 16/1, 49231 Hum na Sutli</i>	Tomislav Lugarić	098-378-698

U slučaju požara u državnim šumama, poziva se:

Tablica 10

šumarija	gospodarska jedinica	dužnost	ime i prezime	telefon
Krapina <i>Gajevo 35 49000 Krapina</i>	-	Upravitelj	Davor Poslončec	098-455-925 049/371-123

Na području šumarije formirana je interna vatrogasna jedinica za gašenje požara sastavljena od djelatnika šumarije (23 člana). Jedinici su na raspolaganju vozila: Forc Transit, VW Transporter – 2

kom, Dacia Sandero, Dacia Duster – 2 kom, te alat i oprema za sječu stabala, izradu izvanrednih protupožarnih prosjeka, te alat za početno gašenje požara (motorne pile, naprtnjače, čelične metle, lopate, grablje, sjekire, džepne baterijske svjetiljke, kopače). Jedinicu aktivira upravitelj šumarije ili po njemu ovlašteni radnik.

6. Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara

Ako u požaru ima ozlijeđenih osoba, ili se zbog velikog požara očekuje ozljeđivanje osoba koje sudjeluju u akciji gašenja i spašavanja, na požarište se poziva hitna medicinska pomoć:

Tablica 11

zdravstvena ustanova	telefon	telefon telefaks	tim
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije <i>Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina</i>	194	049/373-411 049/373-413	T1
Ispostava Pregrada <i>Augusta Cesarca 1, 49218 Pregrada</i>	194	-	T2

Tim T1 – doktor medicine specijalist hitne medicine, medicinska sestra ili tehničar i vozač

Tim T2 – medicinska sestra ili tehničar i vozač

7. Uključivanje službi ili poduzeća te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom vatrogasnih postrojbi koje sudjeluju u akciji gašenja požara

U slučaju požara većeg opsega, kada bi akcija gašenja trajala više sati, potrebno je osigurati opskrbu postrojbi na požarištu hranom i vodom. Opskrbu je moguće dogovoriti s:

Tablica 12

tvrtka	lokacija	odgovorna osoba	telefon
KONZUM	<i>Hum na Sutli 157, 49231 Hum na Sutli</i>	-	049/315-175
TRGOCENTAR	<i>Hum na Sutli 185, 49231 Hum na Sutli</i>	-	049/288-098

Dopremu hrane i vode vatrogasne postrojbe osiguravaju vlastitim snagama i sredstvima.

8. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara

Kod požara većeg opsega ili požara dužeg trajanja, treba se obavljati zamjena sastava vatrogasnih postrojbi svježim snagama. Zamjena sastava koji sudjeluje u gašenju obavlja se svježim snagama iz:

1. vlastite postrojbe,
2. ostalih vatrogasnih postrojbi s područja Županije.

Izmjenu vatrogasnih snaga koordinira Vatrogasni operativni centar, te se osigurava vlastitim prijevoznim sredstvima postrojbi.

9. Način uključivanja Hrvatske vojske na gašenje požara

Uključivanje Hrvatske vojske u akcije gašenja požara, te spašavanja ljudstva i imovine, dolazi u obzir u slučaju pojave katastrofalnih požara ili elementarnih nepogoda. Pomoć za uključenje Hrvatske vojske u intervenciju potražuje glavni vatrogasni zapovjednik RH, po izvršenoj prosudbi stanja na terenu.

U slučaju sudjelovanja u vatrogasnim intervencijama na području Općine, vatrogasne postrojbe Hrvatske vojske (izvan vojnih objekata) podređene su zapovjedniku koji vodi vatrogasnu intervenciju.

10. Slučajevi kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom

Ako nastali događaj poprima katastrofalna obilježja, te zahtjeva angažiranje velikog broja osoba i opreme na području Općine, o istom se izvještava načelnika Općine:

Tablica 13

sjedište	dužnost	ime i prezime	telefon
Općina Hum na Sutli Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli	načelnik	Zvonko Jutriša	049/382-382
	zamjenik načelnika	Goran Križanec	049/382-382

Na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika načelnik /zamjenik načelnika u takvim okolnostima ima pravo:

- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Općine starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,
- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

U slučaju događaja koji prelaze granice Općine, izvještava se i gradonačelnika/načelnika Grada/Općine čiji se prostor ugrožava.

11. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan Općine

Vatrogasne postrojbe izvan Općine uključivale bi se u akciju gašenja požara u slučajevima:

- ako bi požar prelazio granice Općine,
- ako bi zbog velikog opsega požara istovremeno bilo potrebno angažirati vatrogasne snage i tehniku u broju koji prelazi mogućnosti vatrogasnih postrojbi Općine,
- ako bi zbog dugog trajanja požara bile iscrpljene vlastite pričuve u izmjenama ljudstva kod gašenja,
- ako bi gašenje požara zahtjevalo uporabu specijalne tehnike koju postrojbe na području Općine ne posjeduju.

O potrebi uključivanja u intervenciju vatrogasnih postrojbi izvan područja Općine (ostalih postrojbi s područja županije) odlučuje županijski vatrogasni zapovjednik, temeljem prosudbe stanja na terenu.

12. Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba

Potreba za korištenjem opreme i vozila posebne namjene mogla bi se očekivati u slučajevima:

- ekoloških akcidenata (oslobađanje u okoliš opasnih tvari),
- spašavanja osoba sa visina, odnosno iz dubina ili ruševina,
- prometnih nezgoda,
- velikih šumskih požara,
- elementarnih nepogoda,
- ratnih djelovanja.

Za spomenute slučajeve vatrogascima u intervencijama na raspolaganju mora biti osobna i zajednička zaštitna oprema, prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. 31/11).

Svim vatrogascima u vatrogasnoj intervenciji mora biti na raspolaganju osobna zaštitna oprema (koju vatrogasac koristi osobno), a koju čini:

- zaštitna odjeća za vatrogasce,
- zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru,
- zaštitna vatrogasna potkapa,
- obuća za vatrogasce,
- zaštitne vatrogasne rukavice,
- zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri,
- zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru,
- maska za cijelo lice,
- polumaska ili četvrtmaska,
- zaštitni pojas za vatrogasce,
- zaštitne vatrogasne naočale,
- rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika.

Zajedničkom zaštitnom opremom (koju tijekom vatrogasne intervencije može koristiti bilo koji vatrogasac vatrogasne postrojbe) prioritetno se oprema središnju i javnu vatrogasnu postrojbu (JVP). U zajedničku zaštitnu opremu ubraja se:

- osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine,
- osobna zaštitna oprema protiv pada s visine,
- naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine,
- spasilačka oprema,
- samostalni ronilački uređaji,
- ronilačka odijela,
- reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara,
- odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce,
- odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama,
- vatrogasna užad,
- naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave),
- filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica,
- filtarska polumaska za zaštitu od čestica,
- rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama,
- zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru,
- ribarske čizme,
- kišno odijelo.

13. Nazivi građevina i otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera

Na prostoru Općine trenutno je jedna pravna osoba razvrstana u višu (I. ili II.) kategoriju ugroženosti od požara:

Tablica 14

pravna osoba	kategorija ugroženosti	djelatnost	voditelj službe sigurnosti i zaštite	telefon
Vetropack Straža d.d. Hum na Sutli 203, 49231 Hum na Sutli	II.b	proizvodnja šupljeg stakla	Nenad Horvat	098-205-604 049/326-170

Od ostalih građevina gdje bi se u slučaju požara potencijalno mogao očekivati požar većih razmjera lokacija je postojeće benzinske postaje:

Tablica 15

pravna osoba	građevina	lokacija
Krklec trgovina d.o.o.	benzinska postaja	Lupinjak 82, 49231 Hum na Sutli

14. Nazivi građevina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari



Poznate lokacije na kojima se skladište veće količine zapaljivih i opasnih tvari:










Tablica 16

pravna osoba / građevina	lokacija	opasna tvar	skladištenje
Krklec trgovina d.o.o.	benzinska postaja Lupinjak 82, 49231 Hum na Sutli	eurosuper eurodiesel eurodiesel plavi UNP za kućanstvo	podzemni spremnik podzemni spremnik podzemni spremnik u čeličnim bocama
Vetropack Straža d.d.	proizvodni pogon Hum na Sutli 203, 49231 Hum na Sutli	prirodni (zemni) plin kisik acetilen diesel gorivo UNP ulja i maziva	u zatvorenom sustavu u čeličnim bocama u čeličnim bocama podzemni spremnik nadzemni spremnik tvornička ambalaža

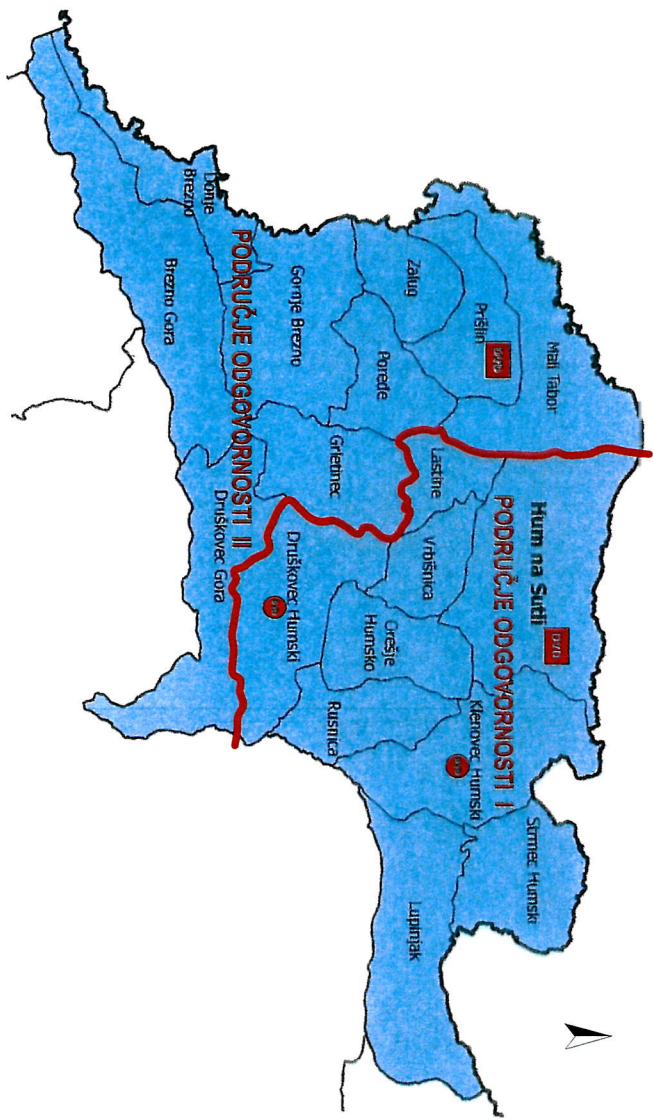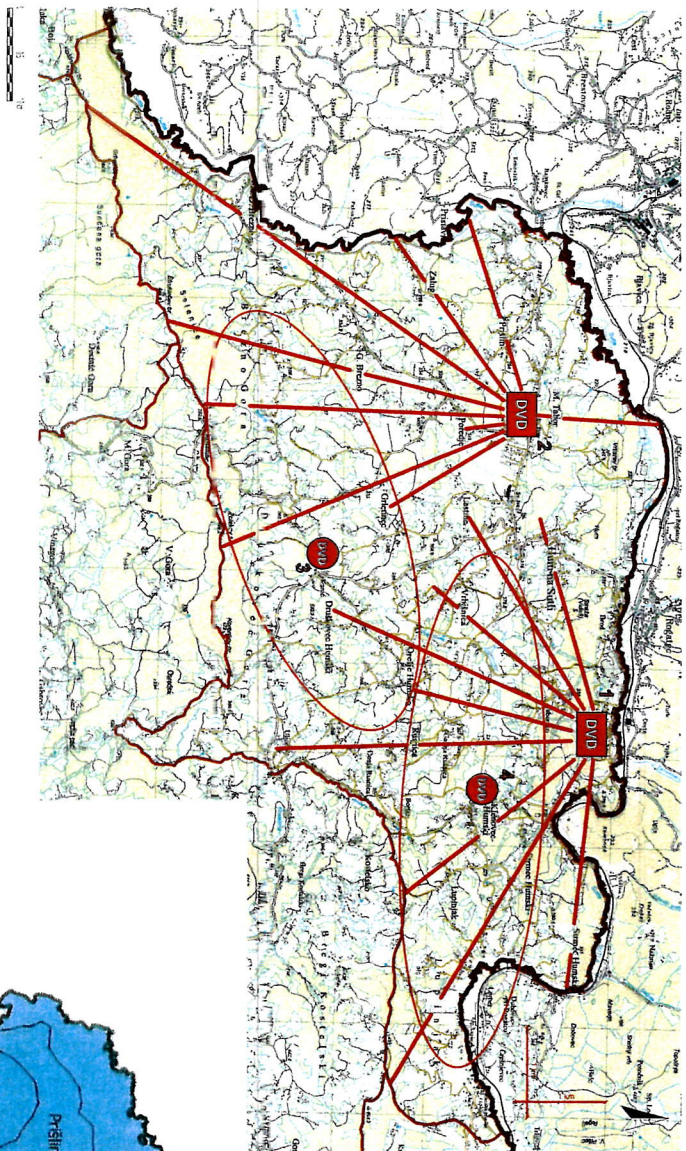B) GRAFIČKI DIO PLANA

karta 1	Područje odgovornosti i djelovanja vatrogasnih postrojbi
karta 2	Prometni sustav
karta 3	Vodoopskrba i odvodnja
karta 3.1	Hidrantska mreža
karta 4	Elektroopskrba i plinoopskrba
karta 5	Elektroničke komunikacije
karta 6	Državne šume





-  GRANICA DRŽAVE
-  GRANICA OPĆINE
-  SREDIŠNJA VATROGASNA POSTROJBA
-  DOMICILNO (LOKALNO) DVD
-  FAKTIVNA GRANICA PODRUČJA ODGOVORNOSTI
-  1 - DVD STRAŽA
-  2 - DVD PRŠILIN-HUM
-  3 - DVD DRUŠKOVEC
-  4 - DVD KLENOVEC


-  PODRUČJE ODGOVORNOSTI SREDIŠNJE VATROGASNE POSTROJBE (NASELJA)
-  PODRUČJE DJELOVANJA DOMICILNOG (LOKALNOG) DVD

1	PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
	OPĆINE HUM NA SUTLI

PODRUČJE ODGOVORNOSTI I DJELOVANJA VATROGASNIH POSTROJBI

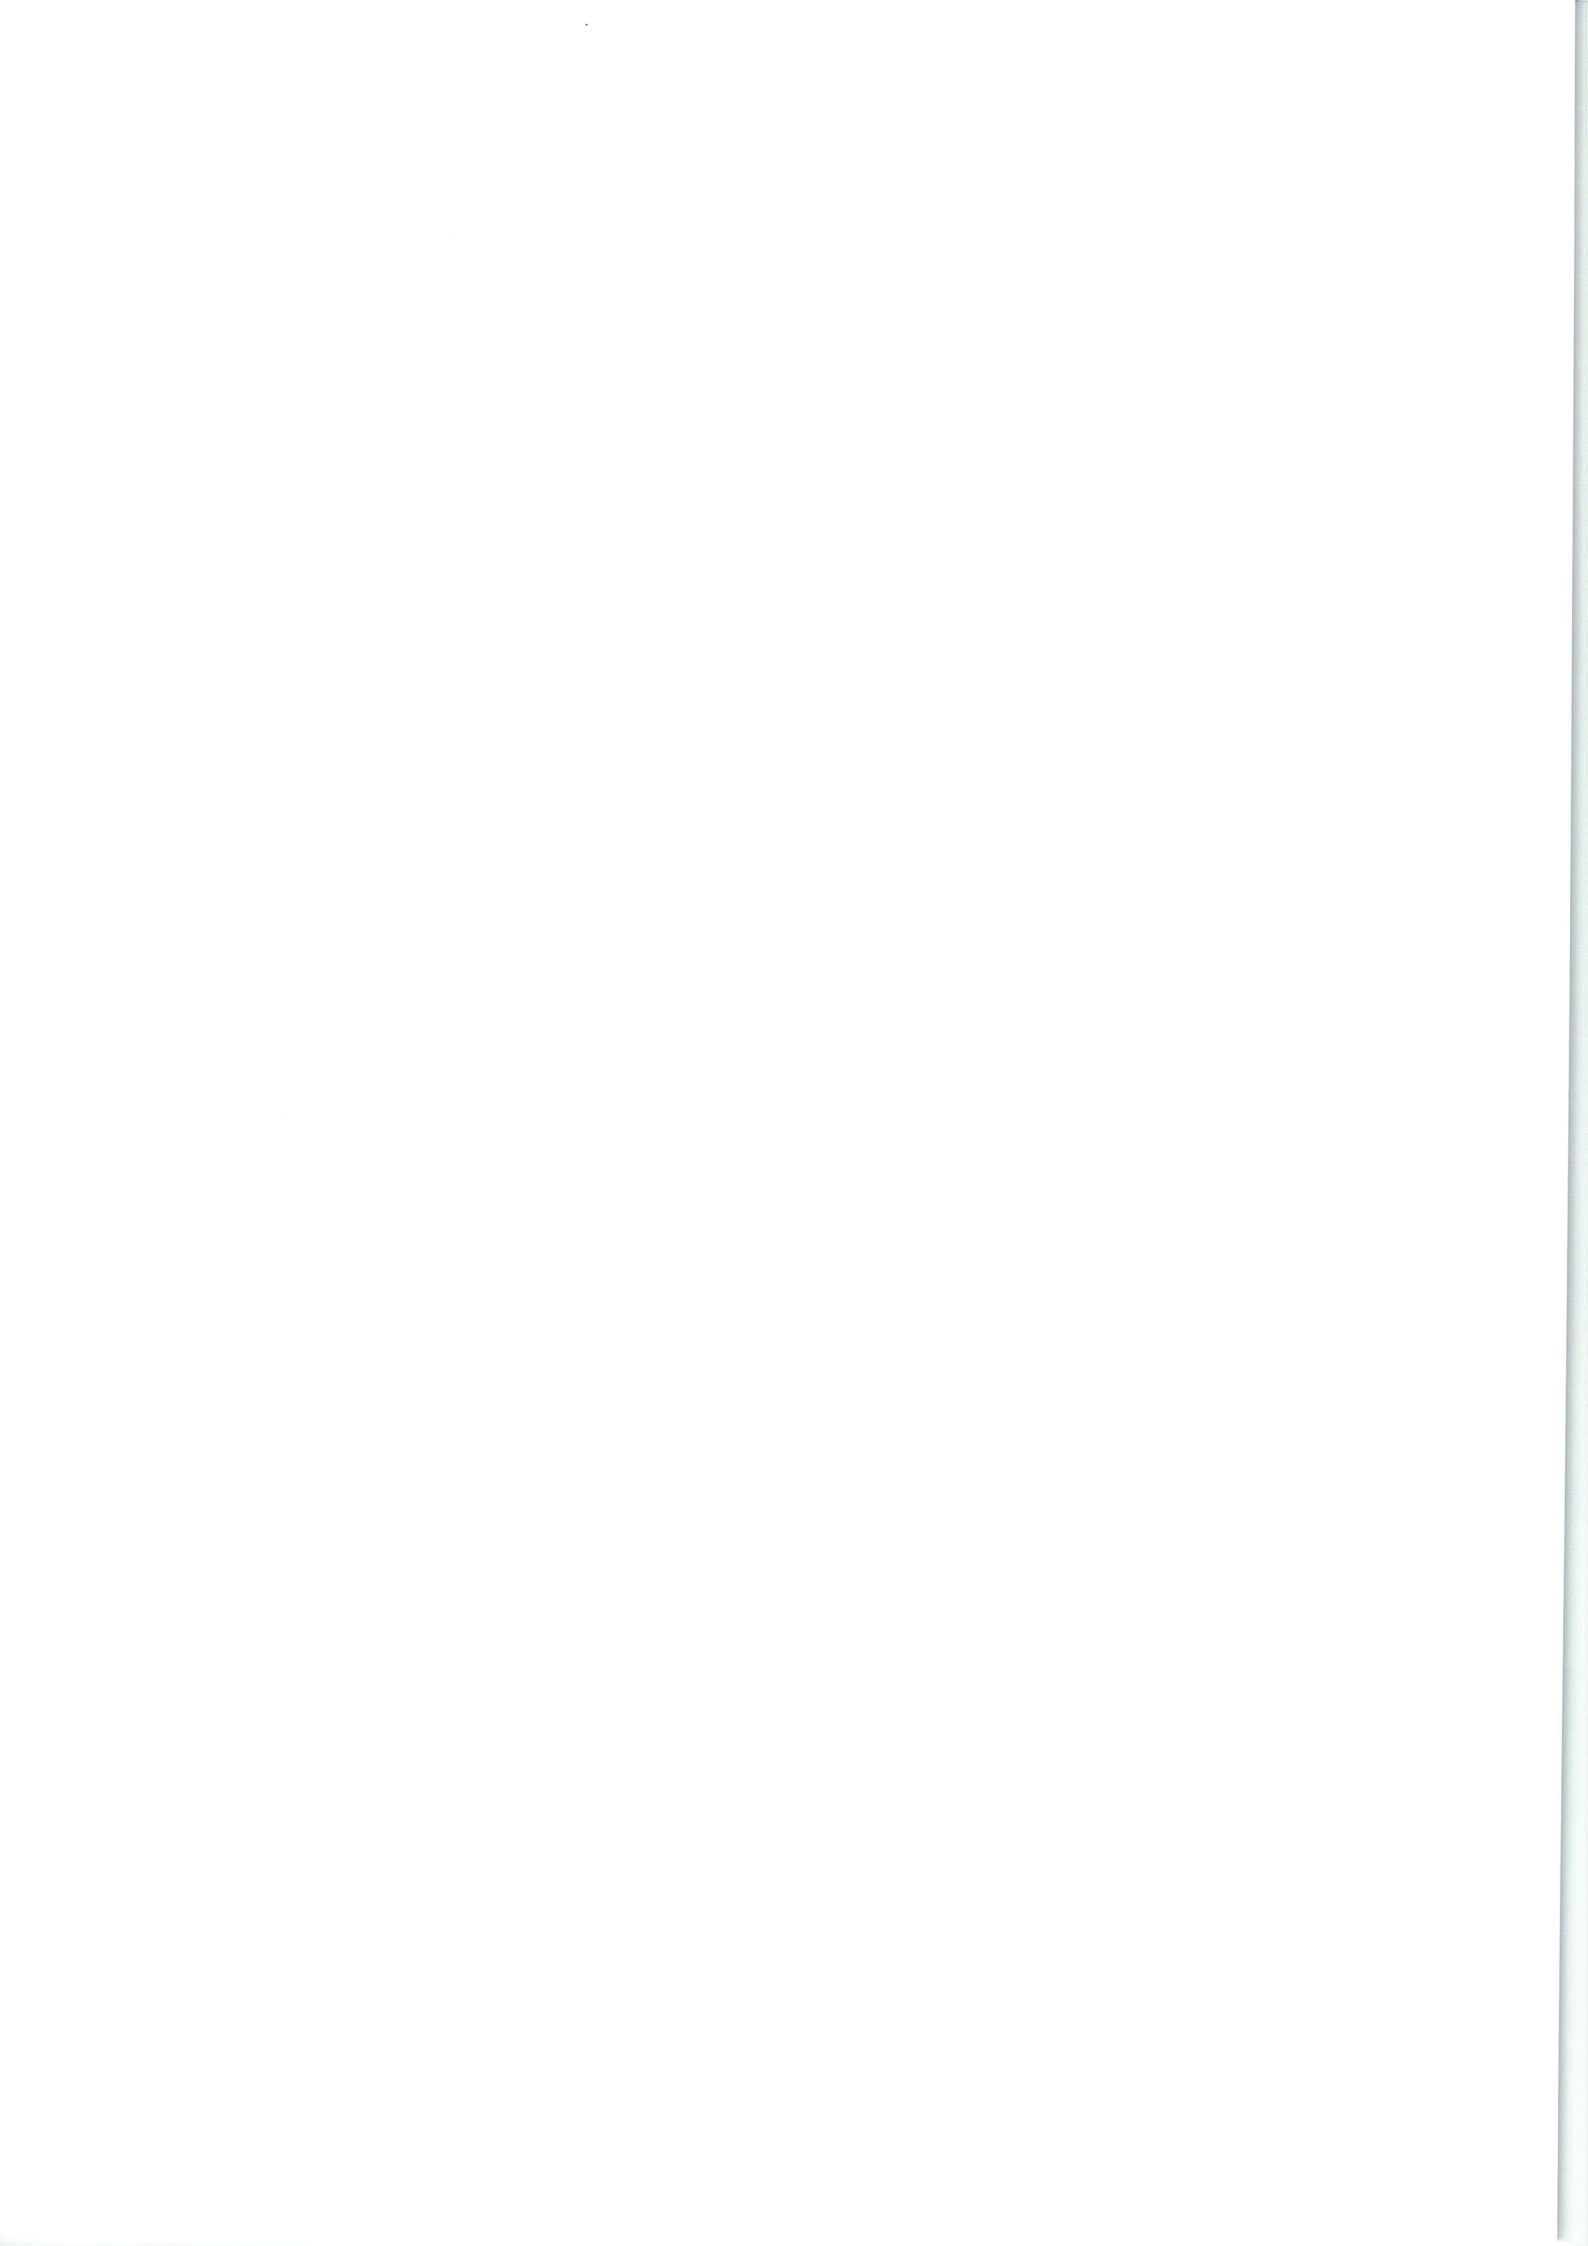

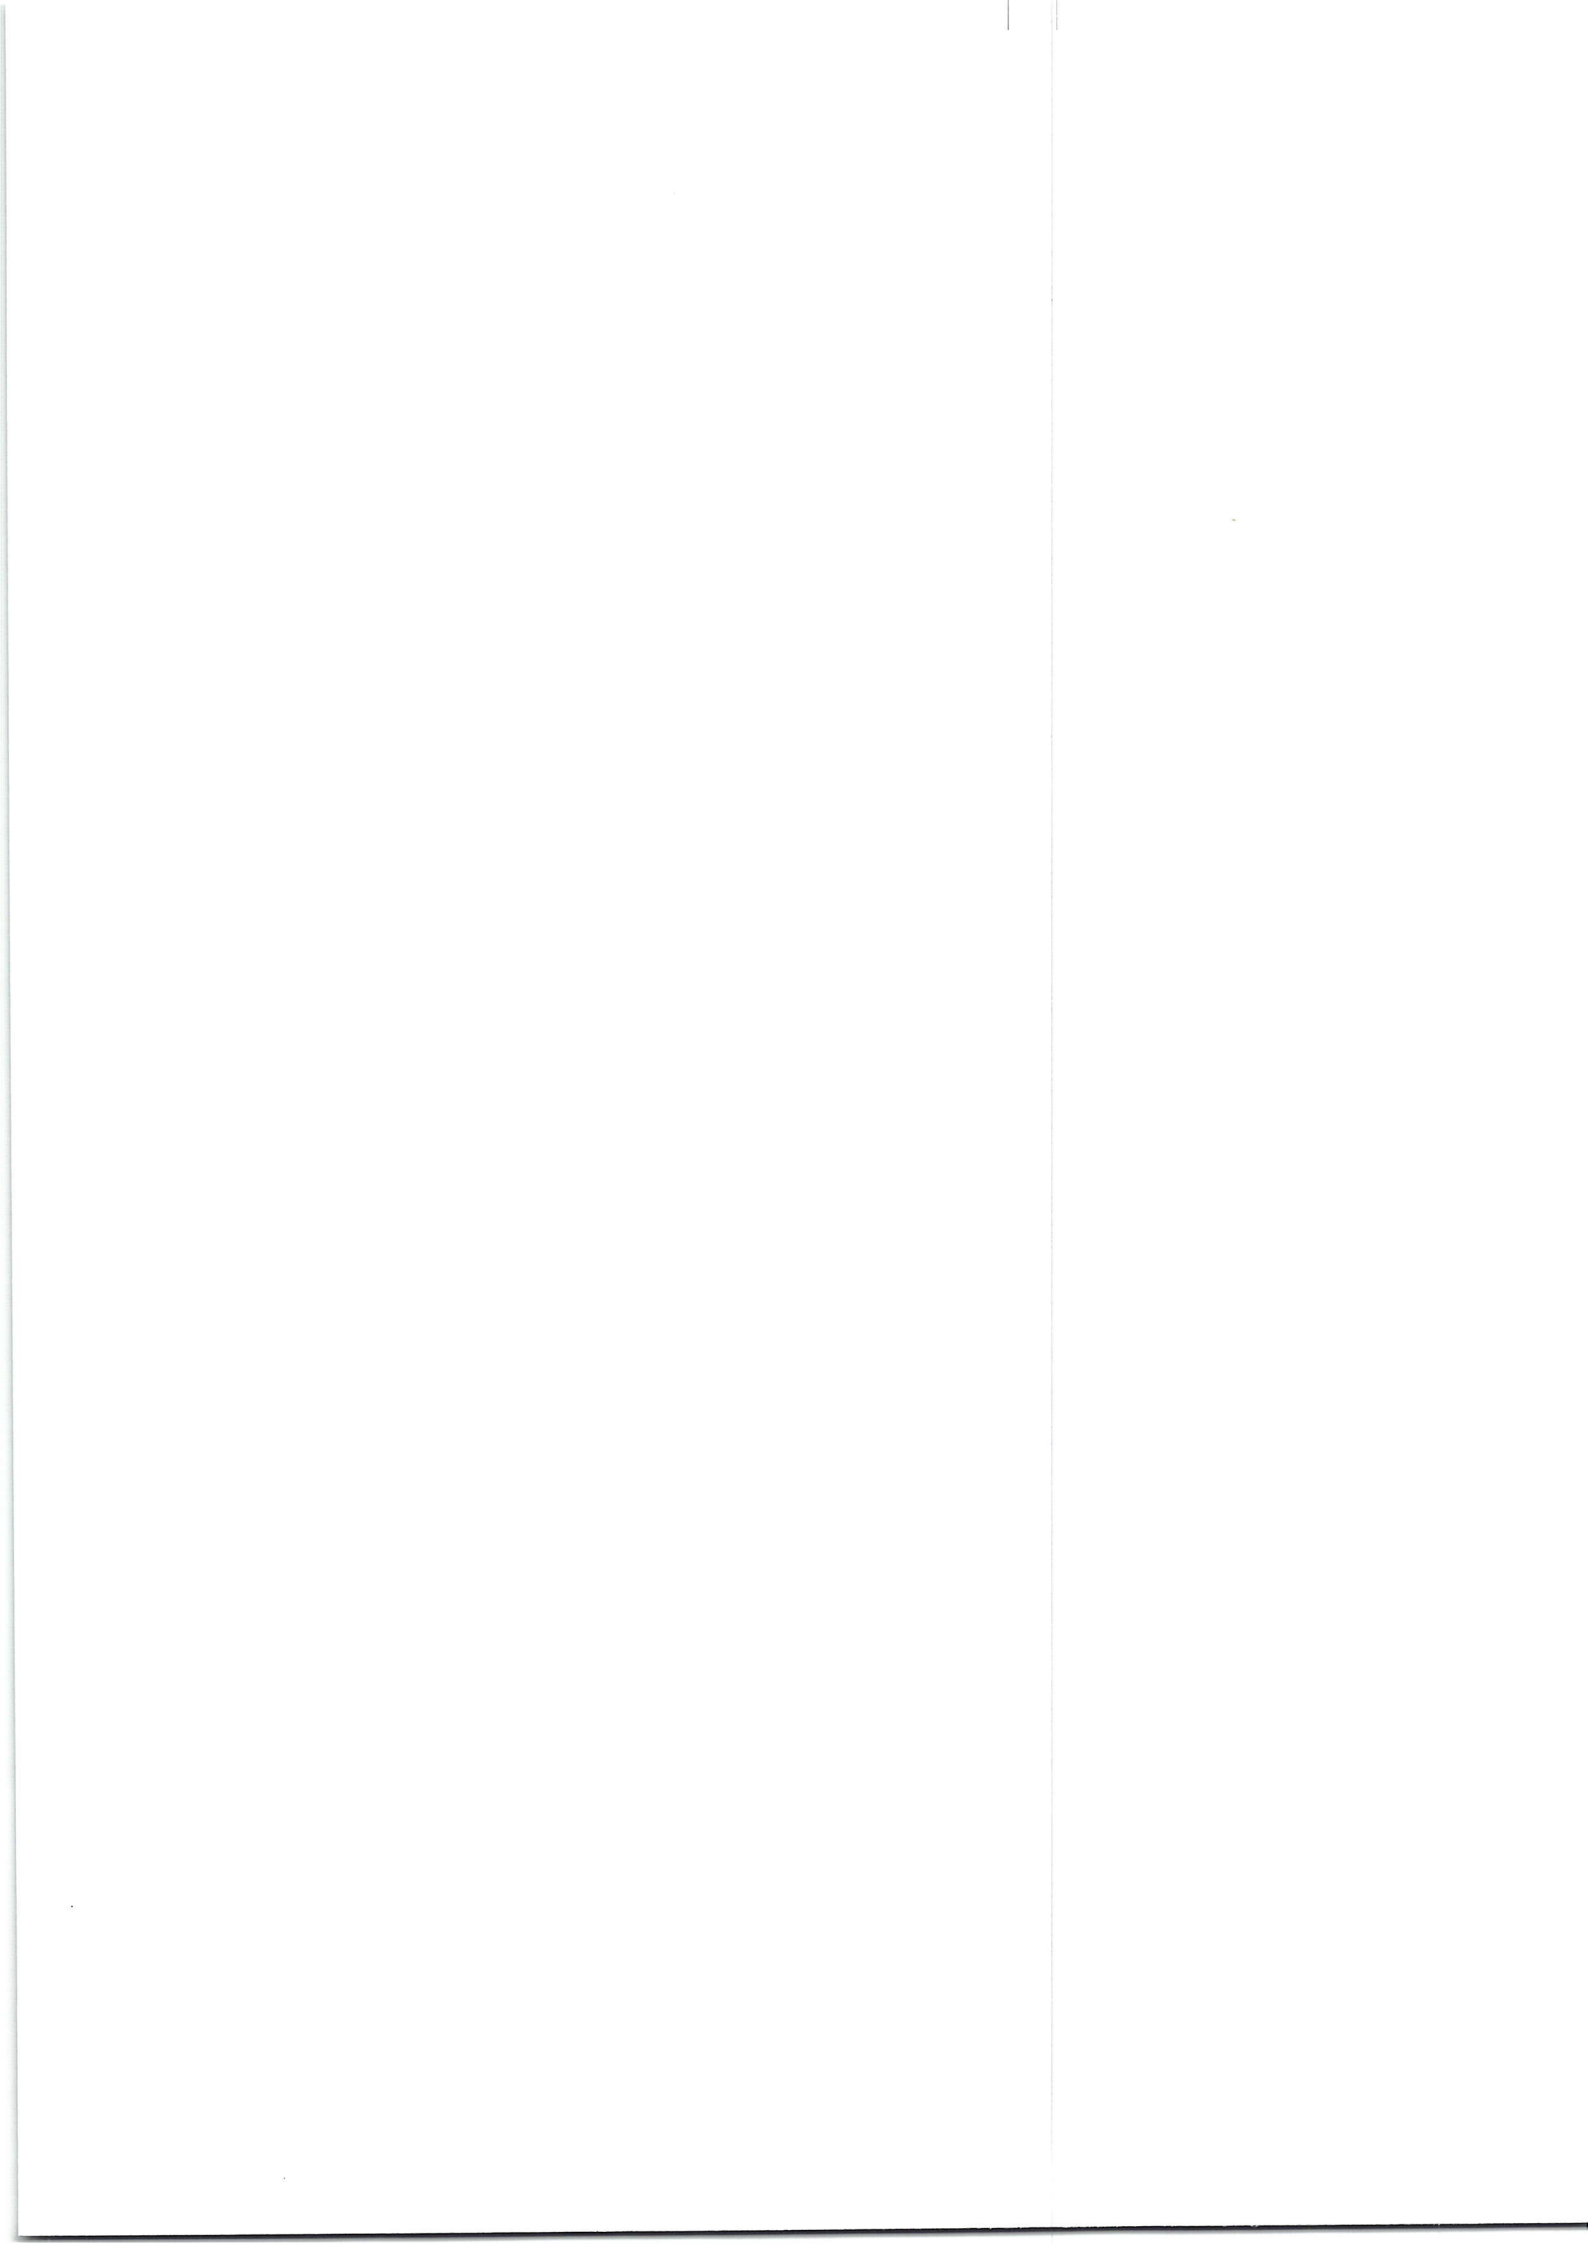

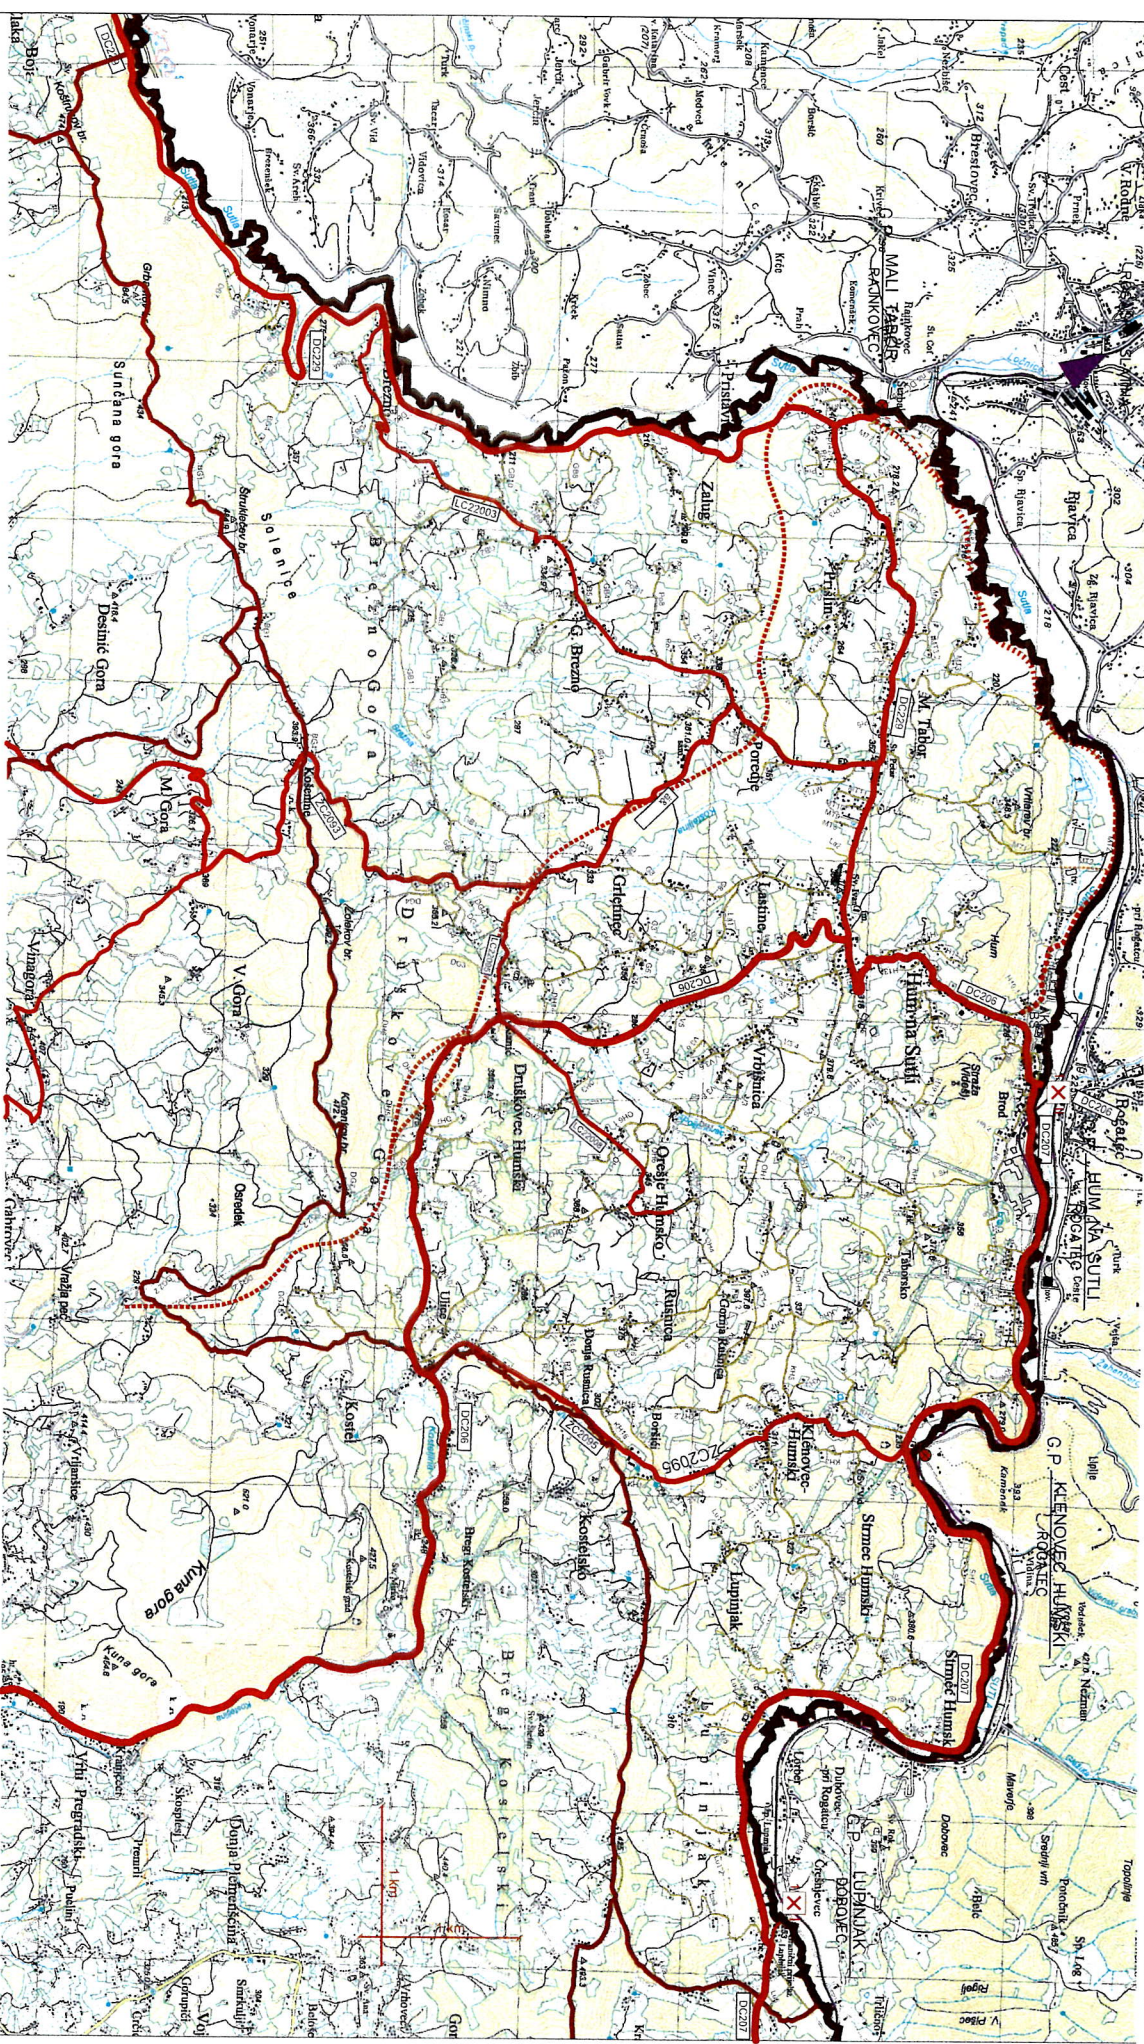

GRANICA DRŽAVE
GRANICA OPĆINE

postojeće
planirano

DRŽAVNE CESTE
ŽUPANIJSKE CESTE
LOKALNE CESTE
NEPRAZIRJSTANE CESTE (identifikirano)


postojeće
planirano

GRANICNI CESTOVNI PRIELAZ
1 - međunarodni
I - putnička roba, II - pušnika

GRANICNI PRIELAZ ZA PROMETNI PROMET


MOŠT
TUNEL
KRUŽNI TOK

GRANICNI PRIELAZ ZA POGRAMIČNI PROMET
AUTORSKI KODOVOR (Dopri Hum planirano)
BENZINSKA POSTAJA (planirana)



2

**PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE HUM NA SUTLI
PROMETNI SUSTAV**

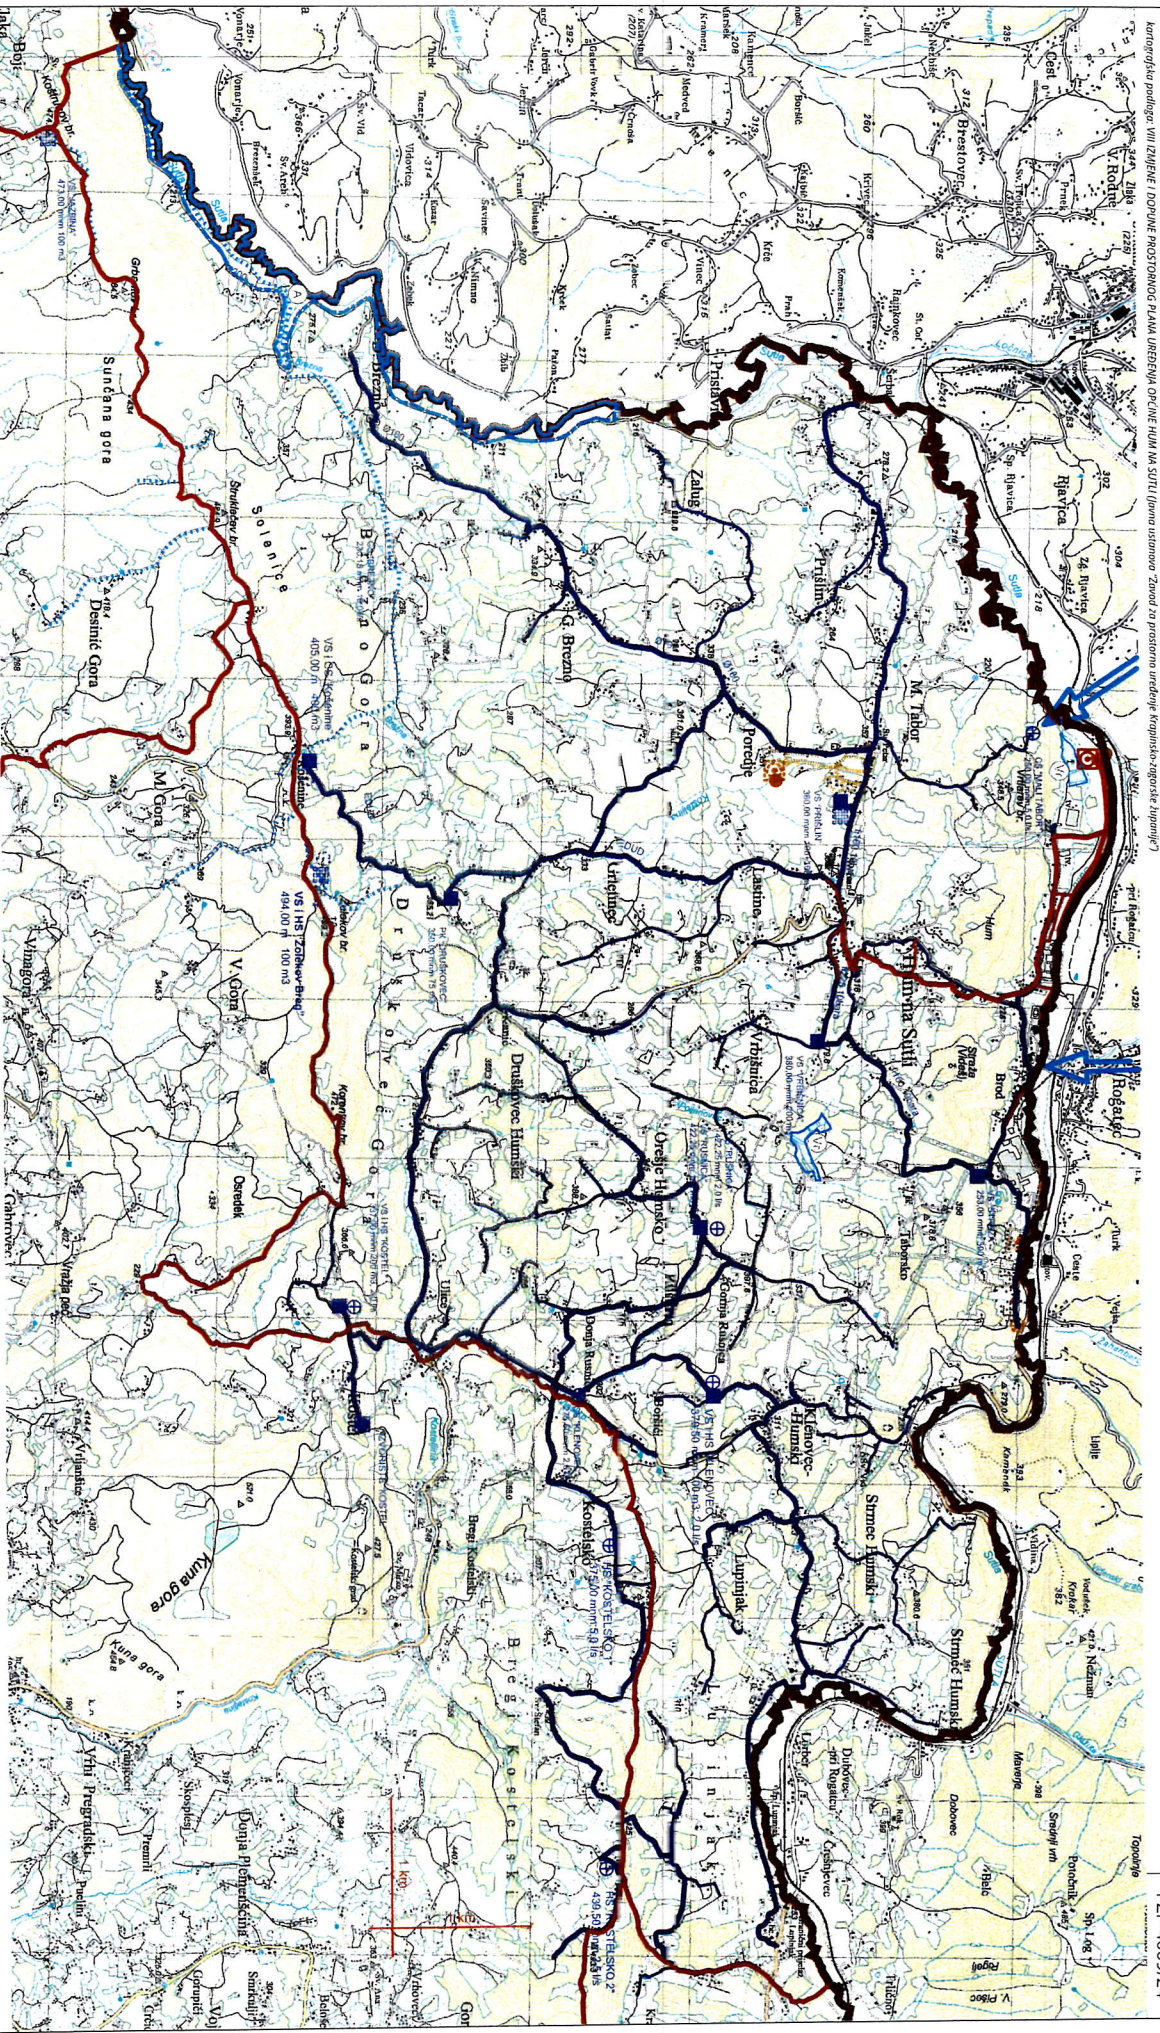


- | | |
|--|------------------------------------|
| | GRANICA DRŽAVE |
| | GRANICA OPĆINE |
| | postojeće vodovodna mreža |
| | planirano vodovodna mreža |
| | MAKISTRALNI CJEVNOVI |
| | LOKALNI CJEVNOVI |
| | VODOSPREMA (VS) |
| | VODOZAHVAT (VODOOPRILISTE) |
| | CRPNA STANICA (CS) |
| | ODVODNA OTPADNIH VODA postojeće |
| | ODVODNA OTPADNIH VODA planirano |
| | GLAVNI ODVODNI KANAL (KOLEKTOR) |
| | GLAVNI ODVODNI KANAL (TLAČNI) |
| | OSTALI ODVODNI KANALI |
| | PALIŠNA STANICA |
| | ISPUST OTPADNIH VODA |
| | UREĐAJ PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA |
| | OBORNSKI ODVODNI KANALI |
| | KIŠNI PRELEVI |
| | ZASTITA VODA postojeće |
| | ZASTITA VODA planirano |
| | VODNE PLOŠINE (RISNULCI) |
| | V - natpisi |
| | A - akumulacija |





3

**PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE HUM NA SUTLI**

VODOOPSKRBA I ODVODNJA

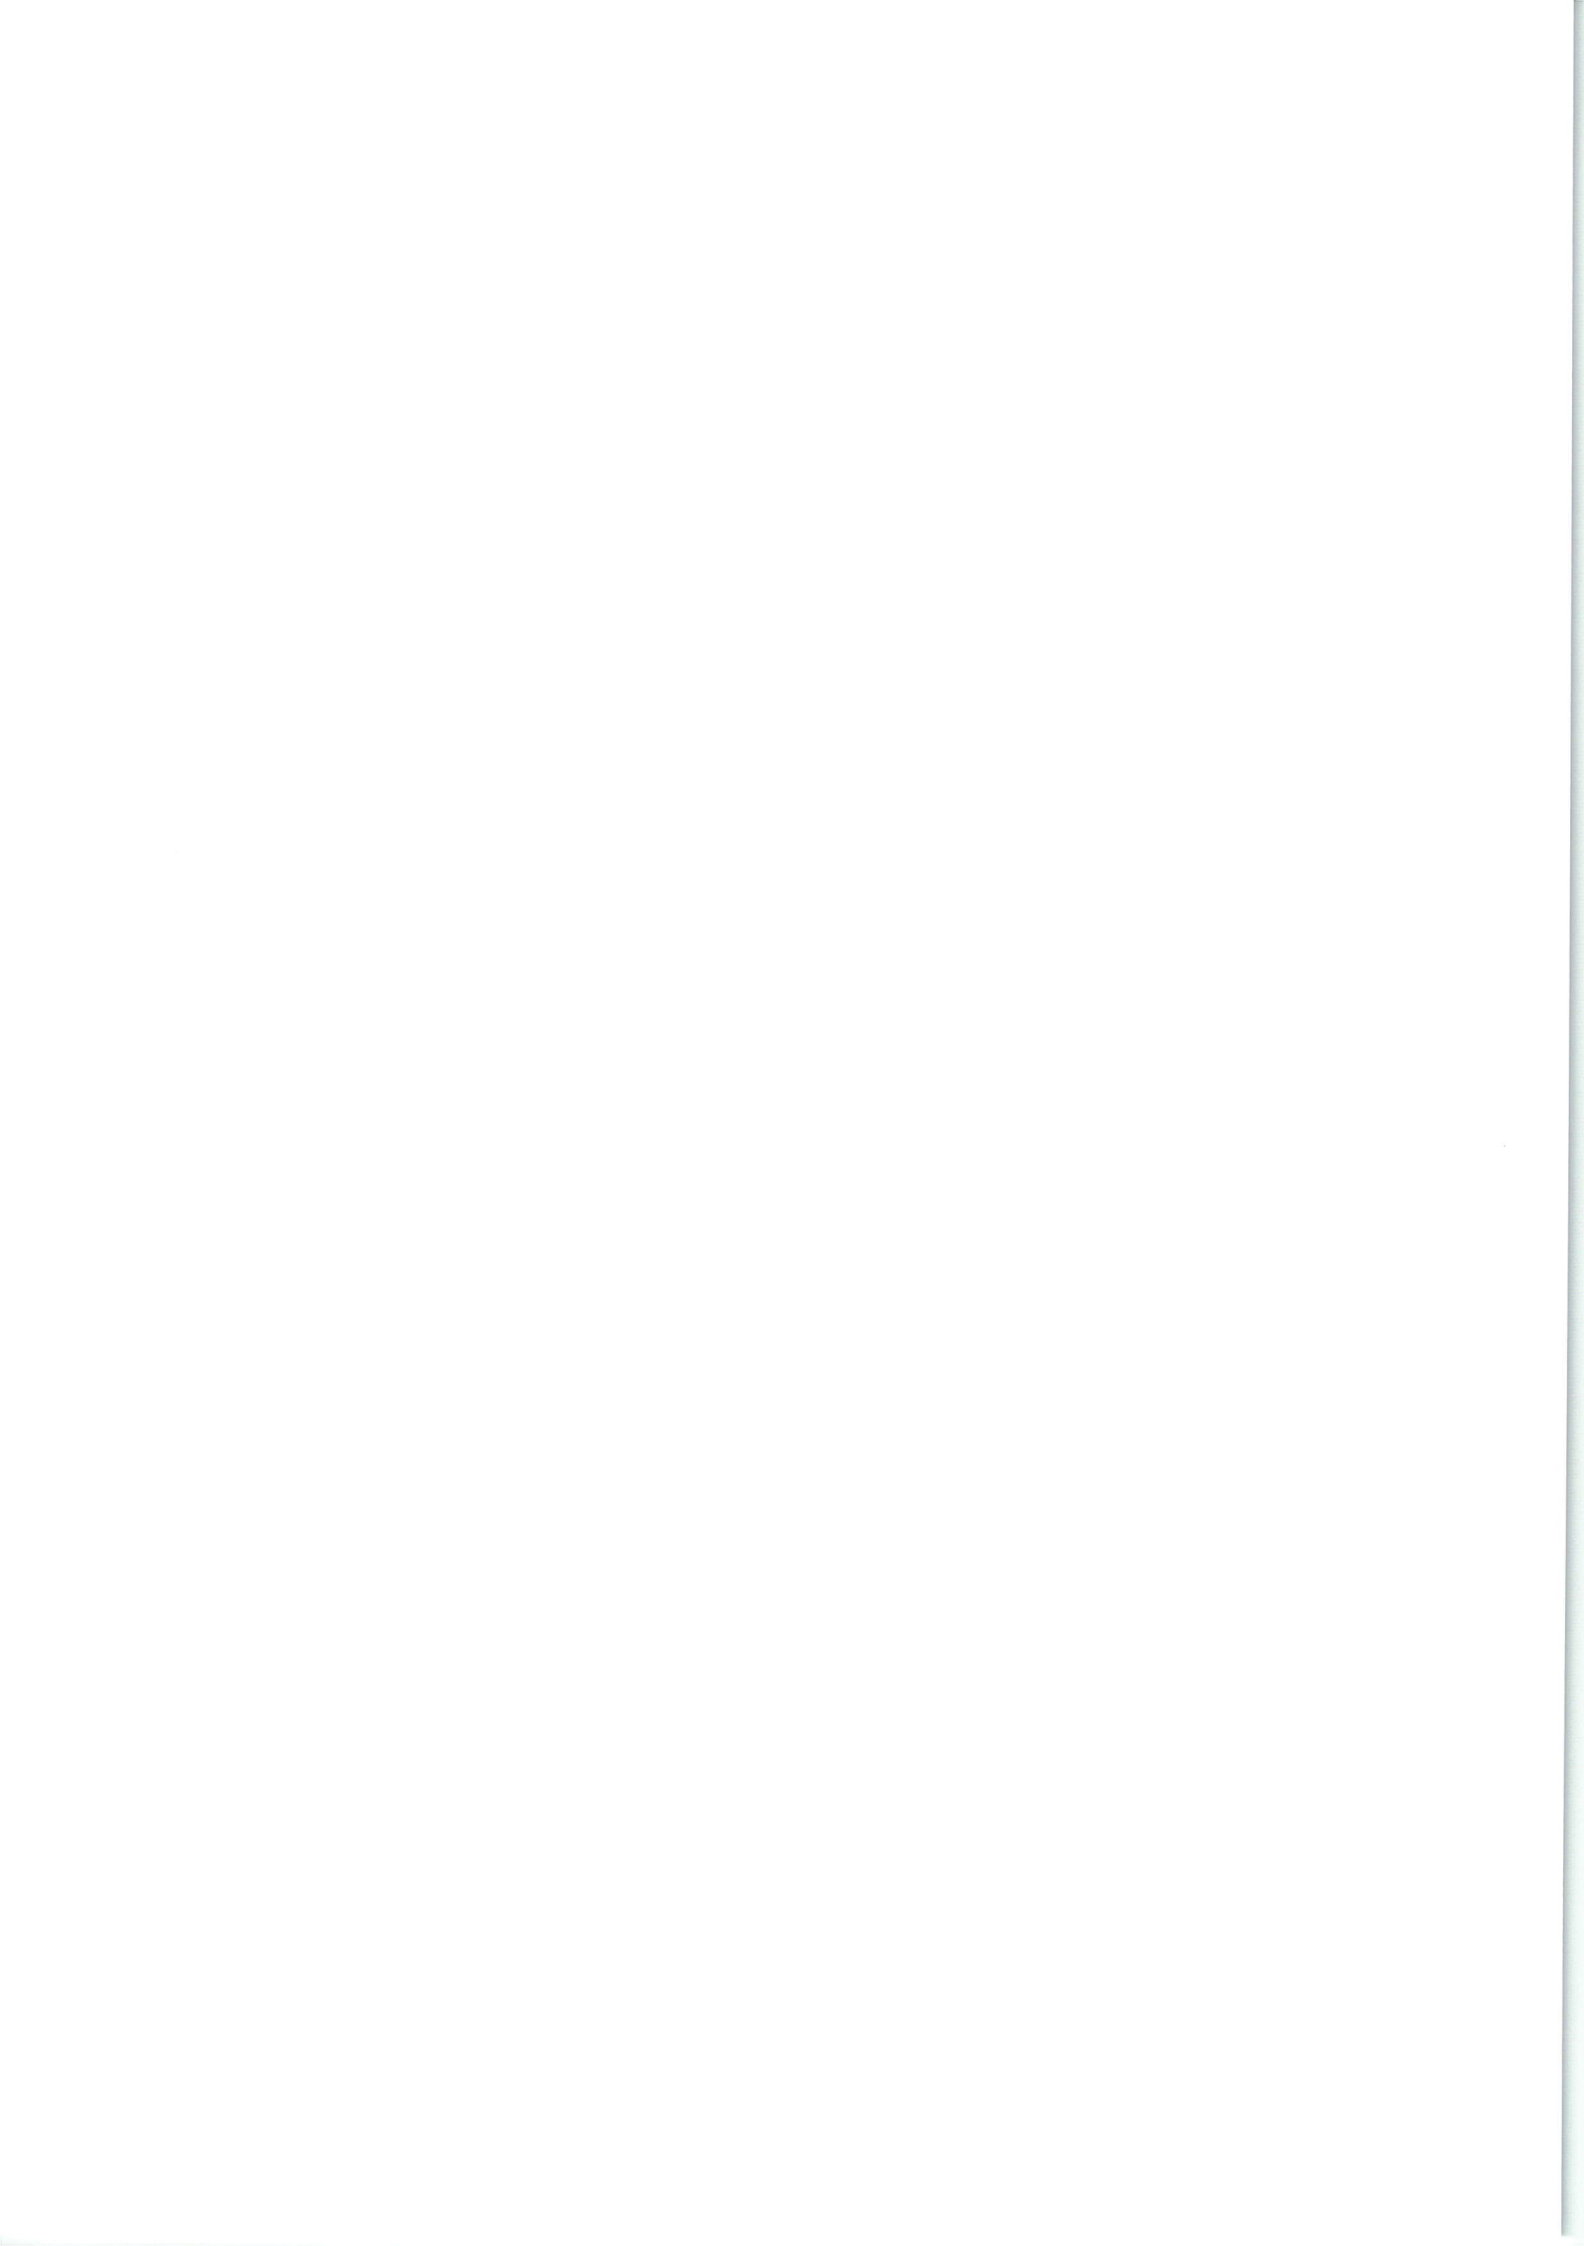

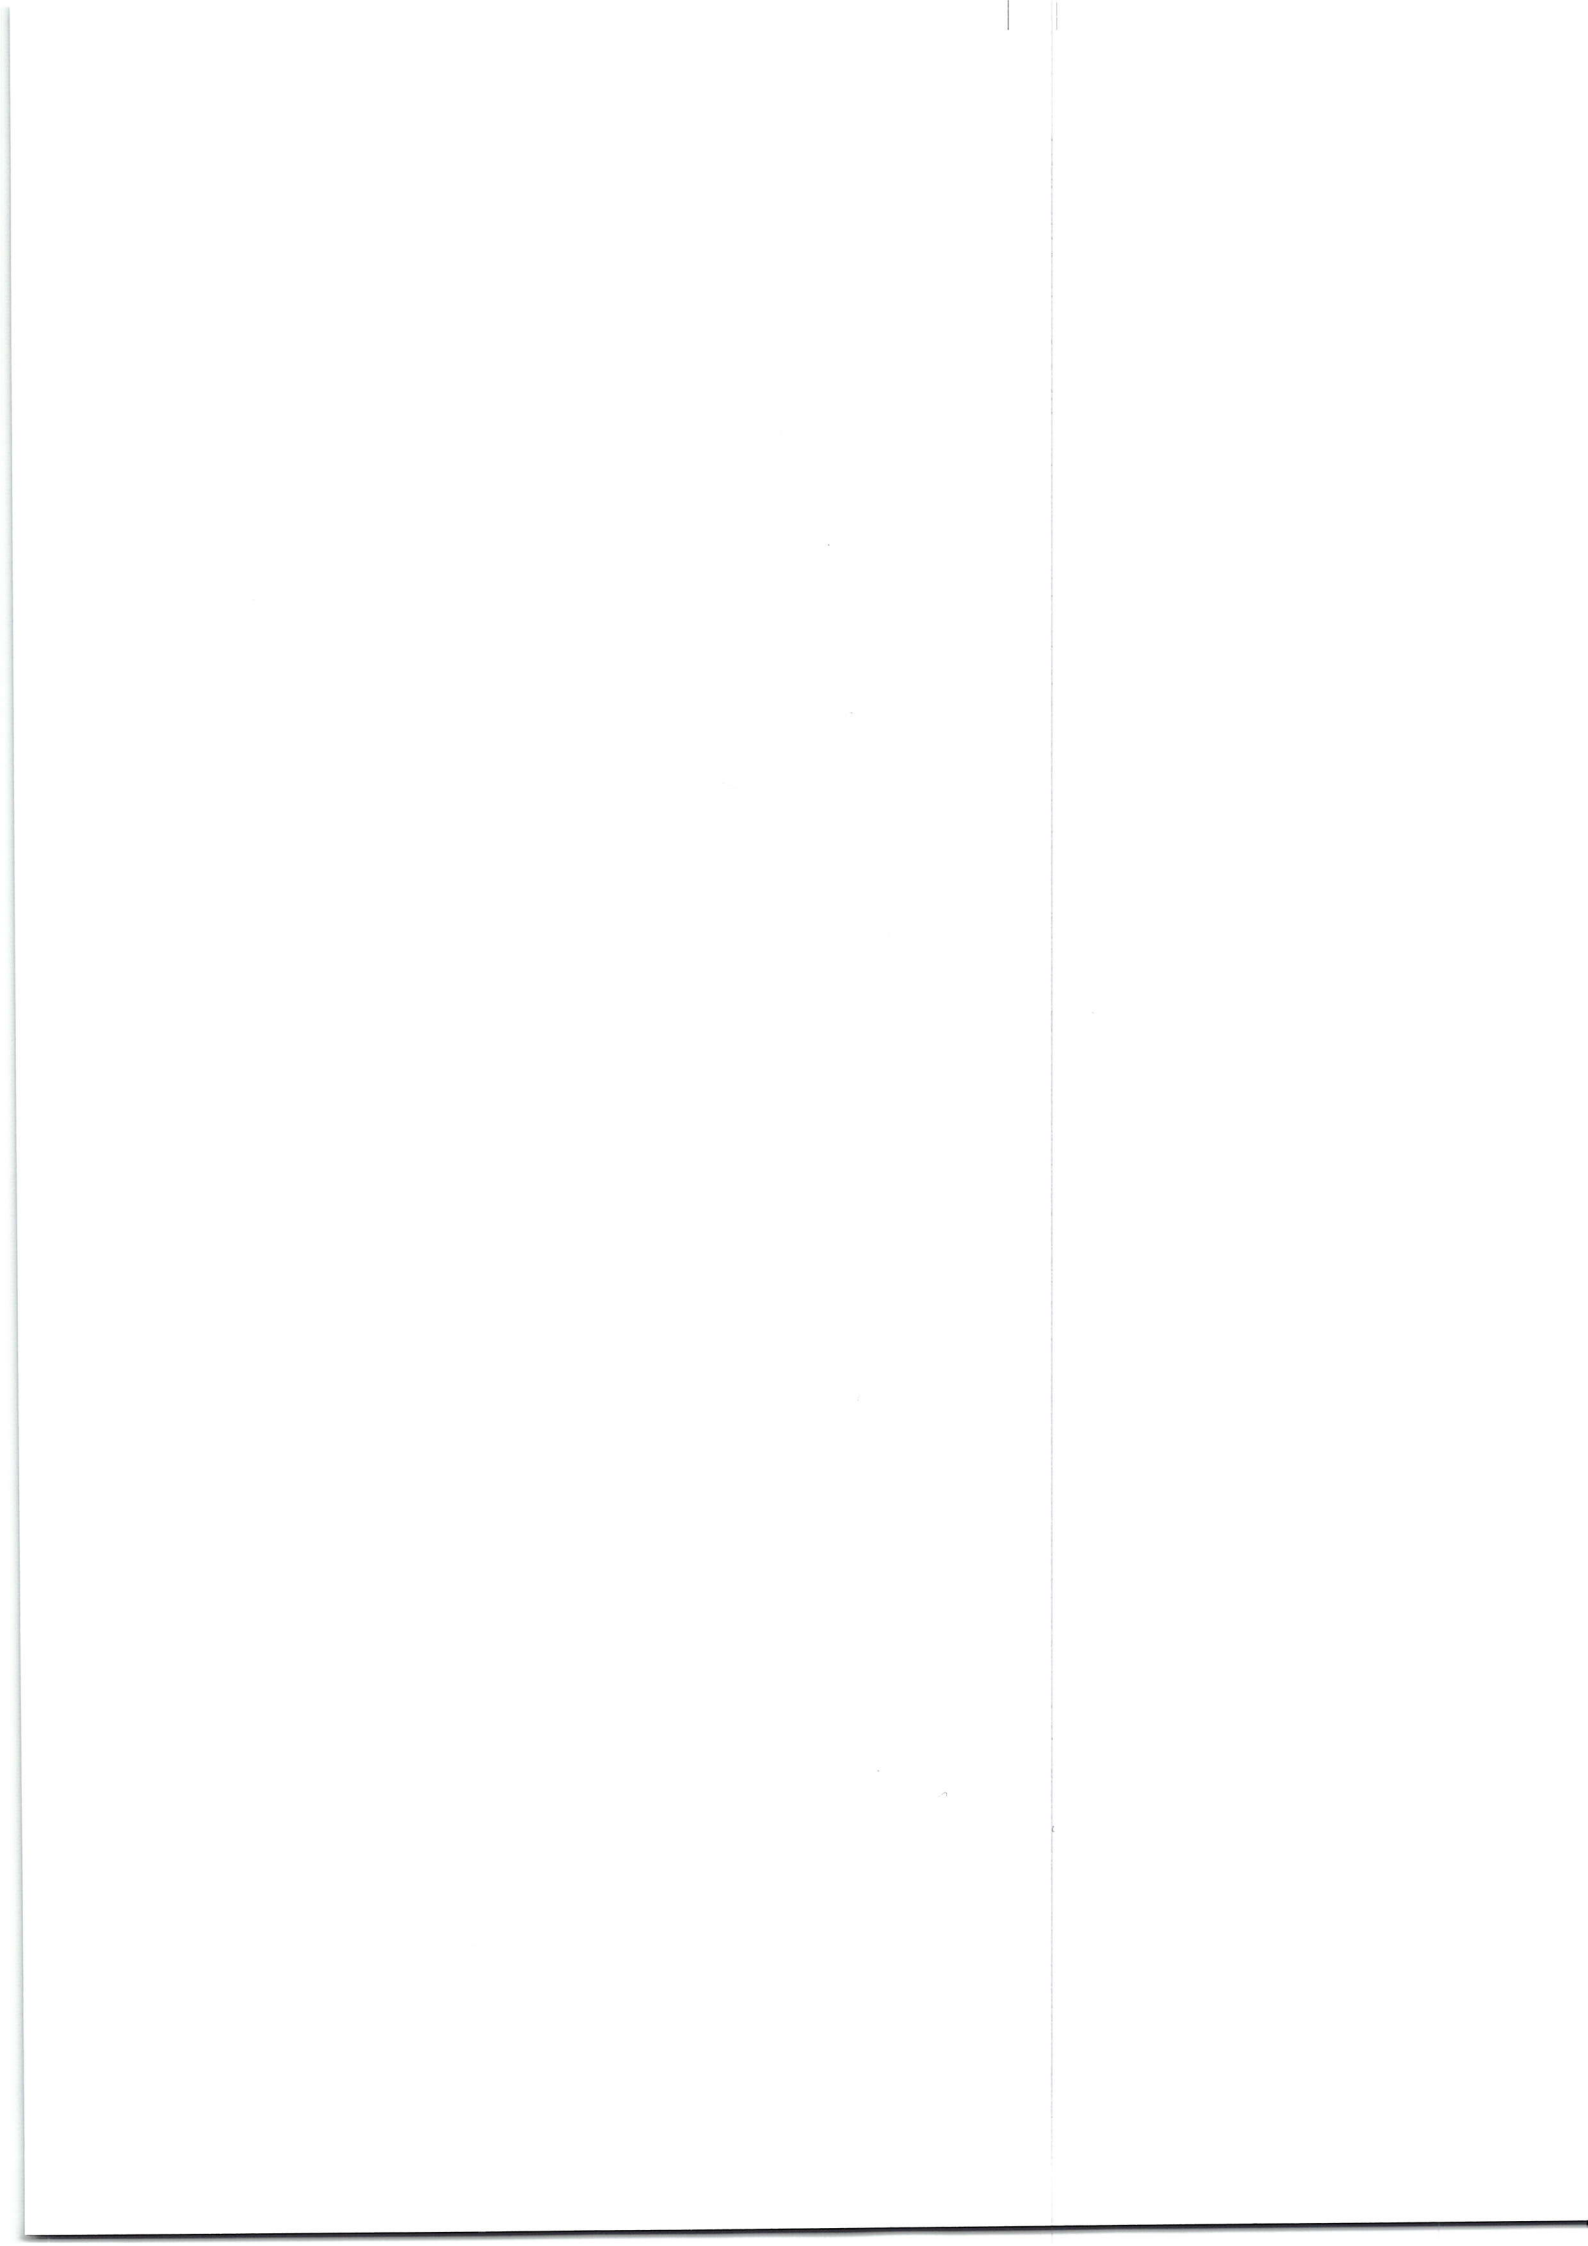

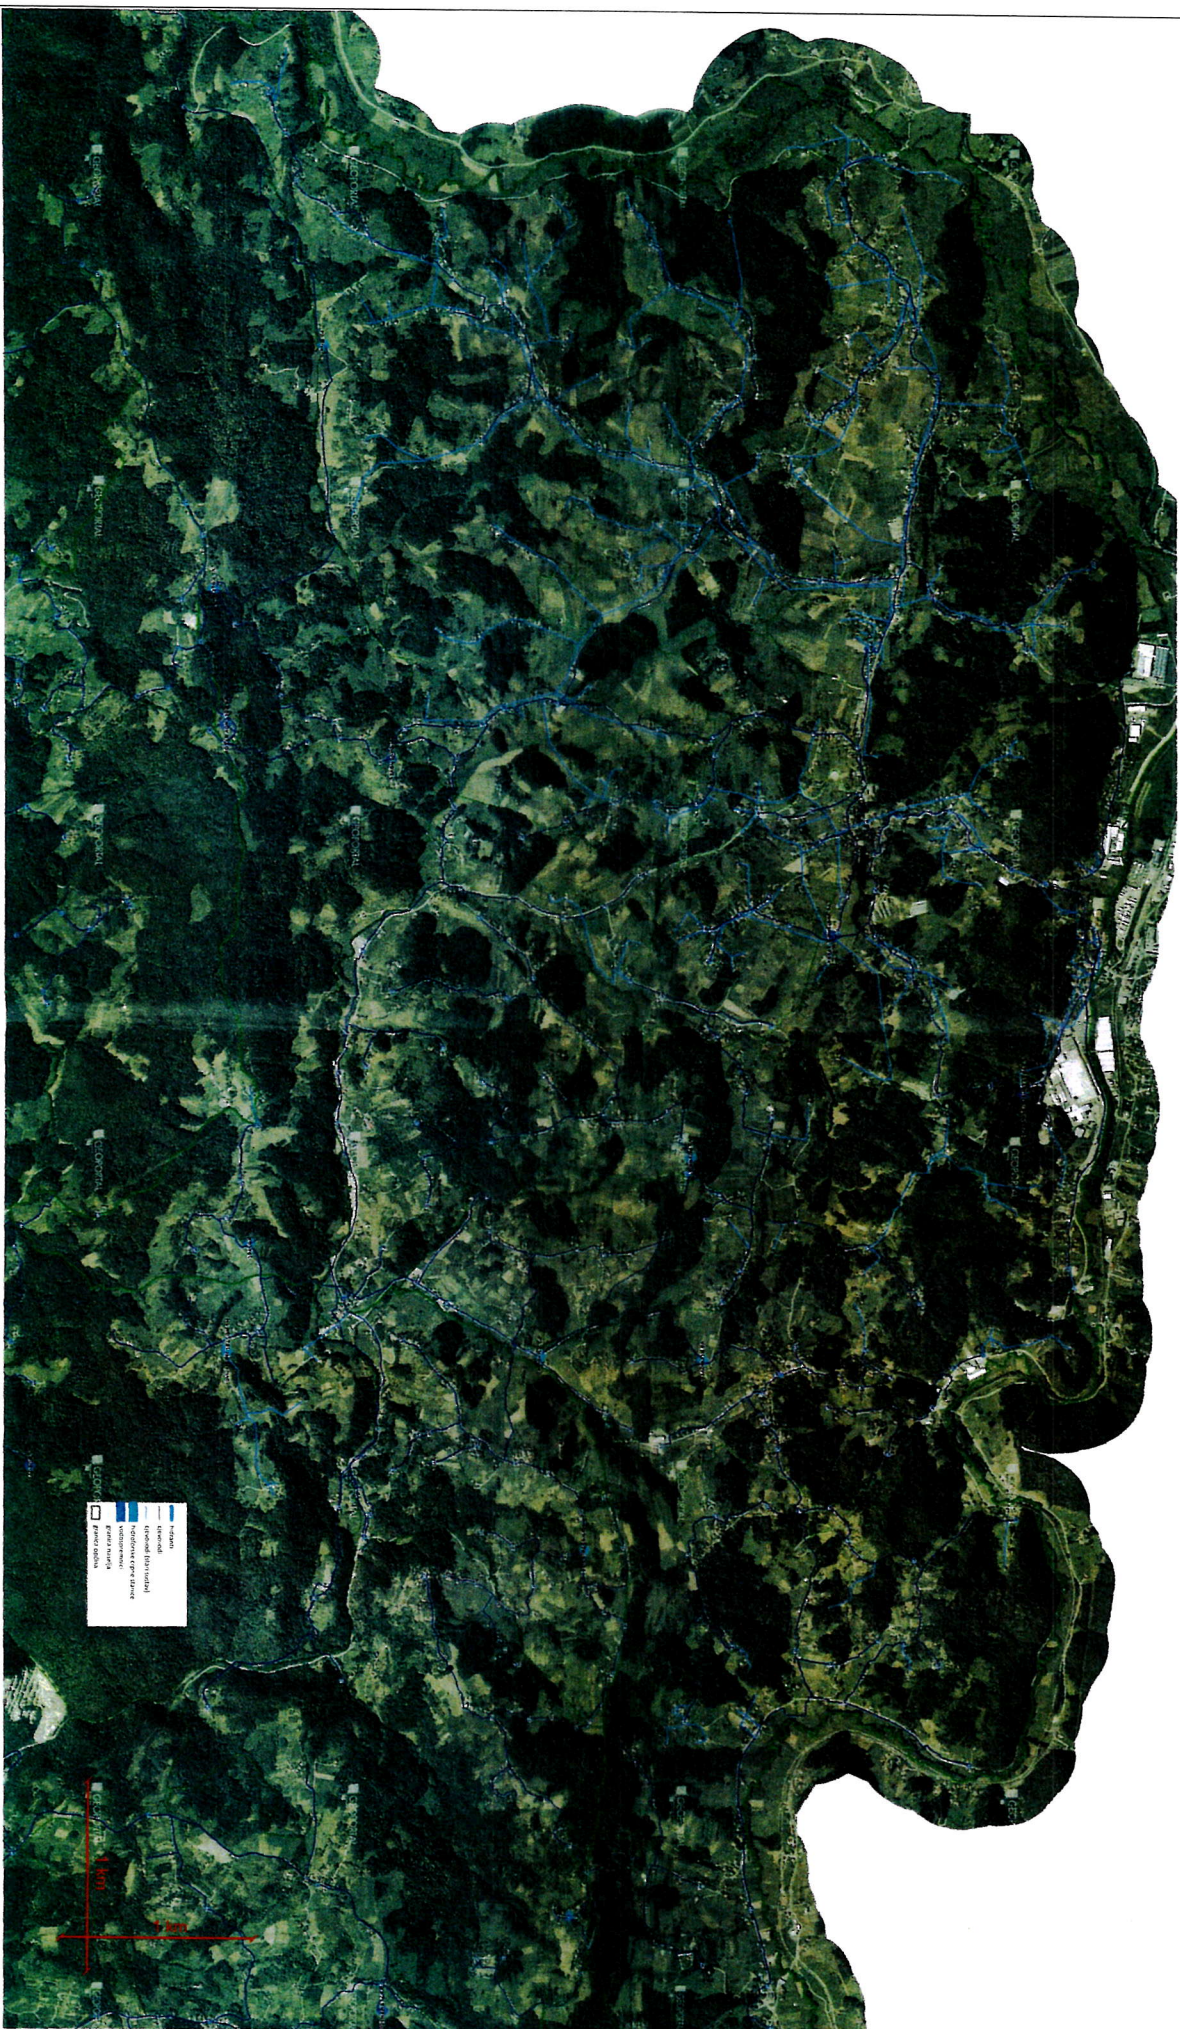


- Hydrant
- Hydrantska mreža
- Hydrantska mreža (samo vodovod)
- Hydrantska mreža (samo javna)
- Hydrantska mreža (samo privatna)

0 1.0 2.0 km




3.1
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE HUM NA SUTLI
HIDRANTSKA MREŽA

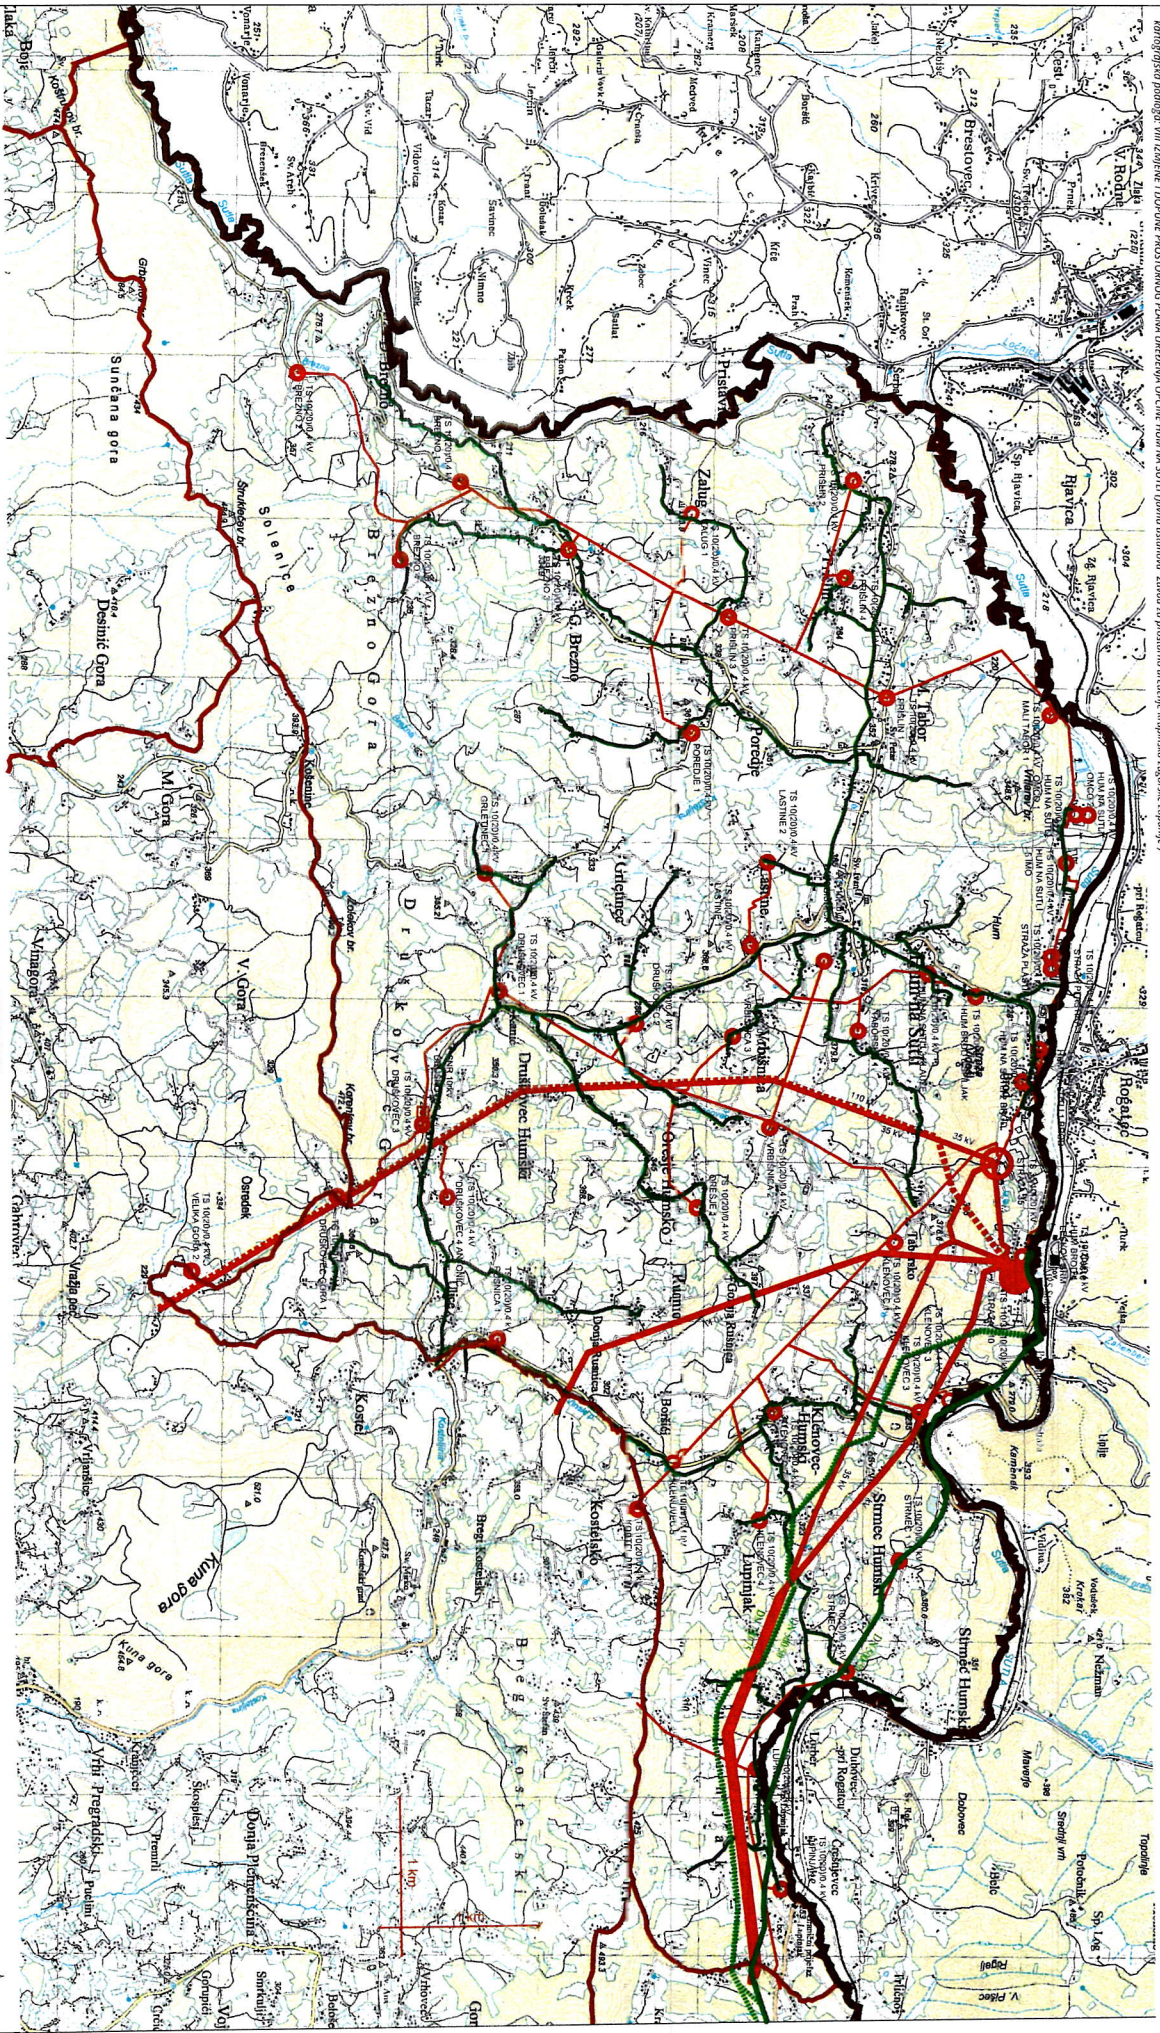


- GRANICA DRŽAVE**
GRANICA OPĆINE
- PLINOOPSKRBA**
- postojeće
 planirano
- MAGISTRALNI PLINOVOD (MEĐUNARODNI PROMET)
- MAGISTRALNI PLINOVOD
- LOKALNI PLINOVOD - GLAVNI VODOVI
- LOKALNI PLINOVOD - OSTALI VODOVI
- MAJERNO REDUKCIJSKA STANICA (MRS)
- BLOKADNO ISPUŠNAČKA STANICA (BIS)


- ELEKTROOPSKRBA**
- postojeće
 planirano
- DALEKOVOD 110 kV - nadzemni
- DALEKOVOD 35 kV - nadzemni
- DALEKOVOD 35 kV - podzemni
- DALEKOVOD 10 kV - nadzemni
- DALEKOVOD 10 kV - podzemni
- TRANSFORMATORSKA STANICA TS 110/35/10(20) kV
- TRANSFORMATORSKA STANICA TS 35/10(20) kV
- postojeće
 planirano
- TRANSFORMATORSKA STANICA TS 110(20) kV
- SREDNJEVAPENJSKO RASKLOPIŠTE SNR 10 kV




4

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE HUM NA SUTLI
ELEKTROOPSKRBA I PLINOOPSKRBA

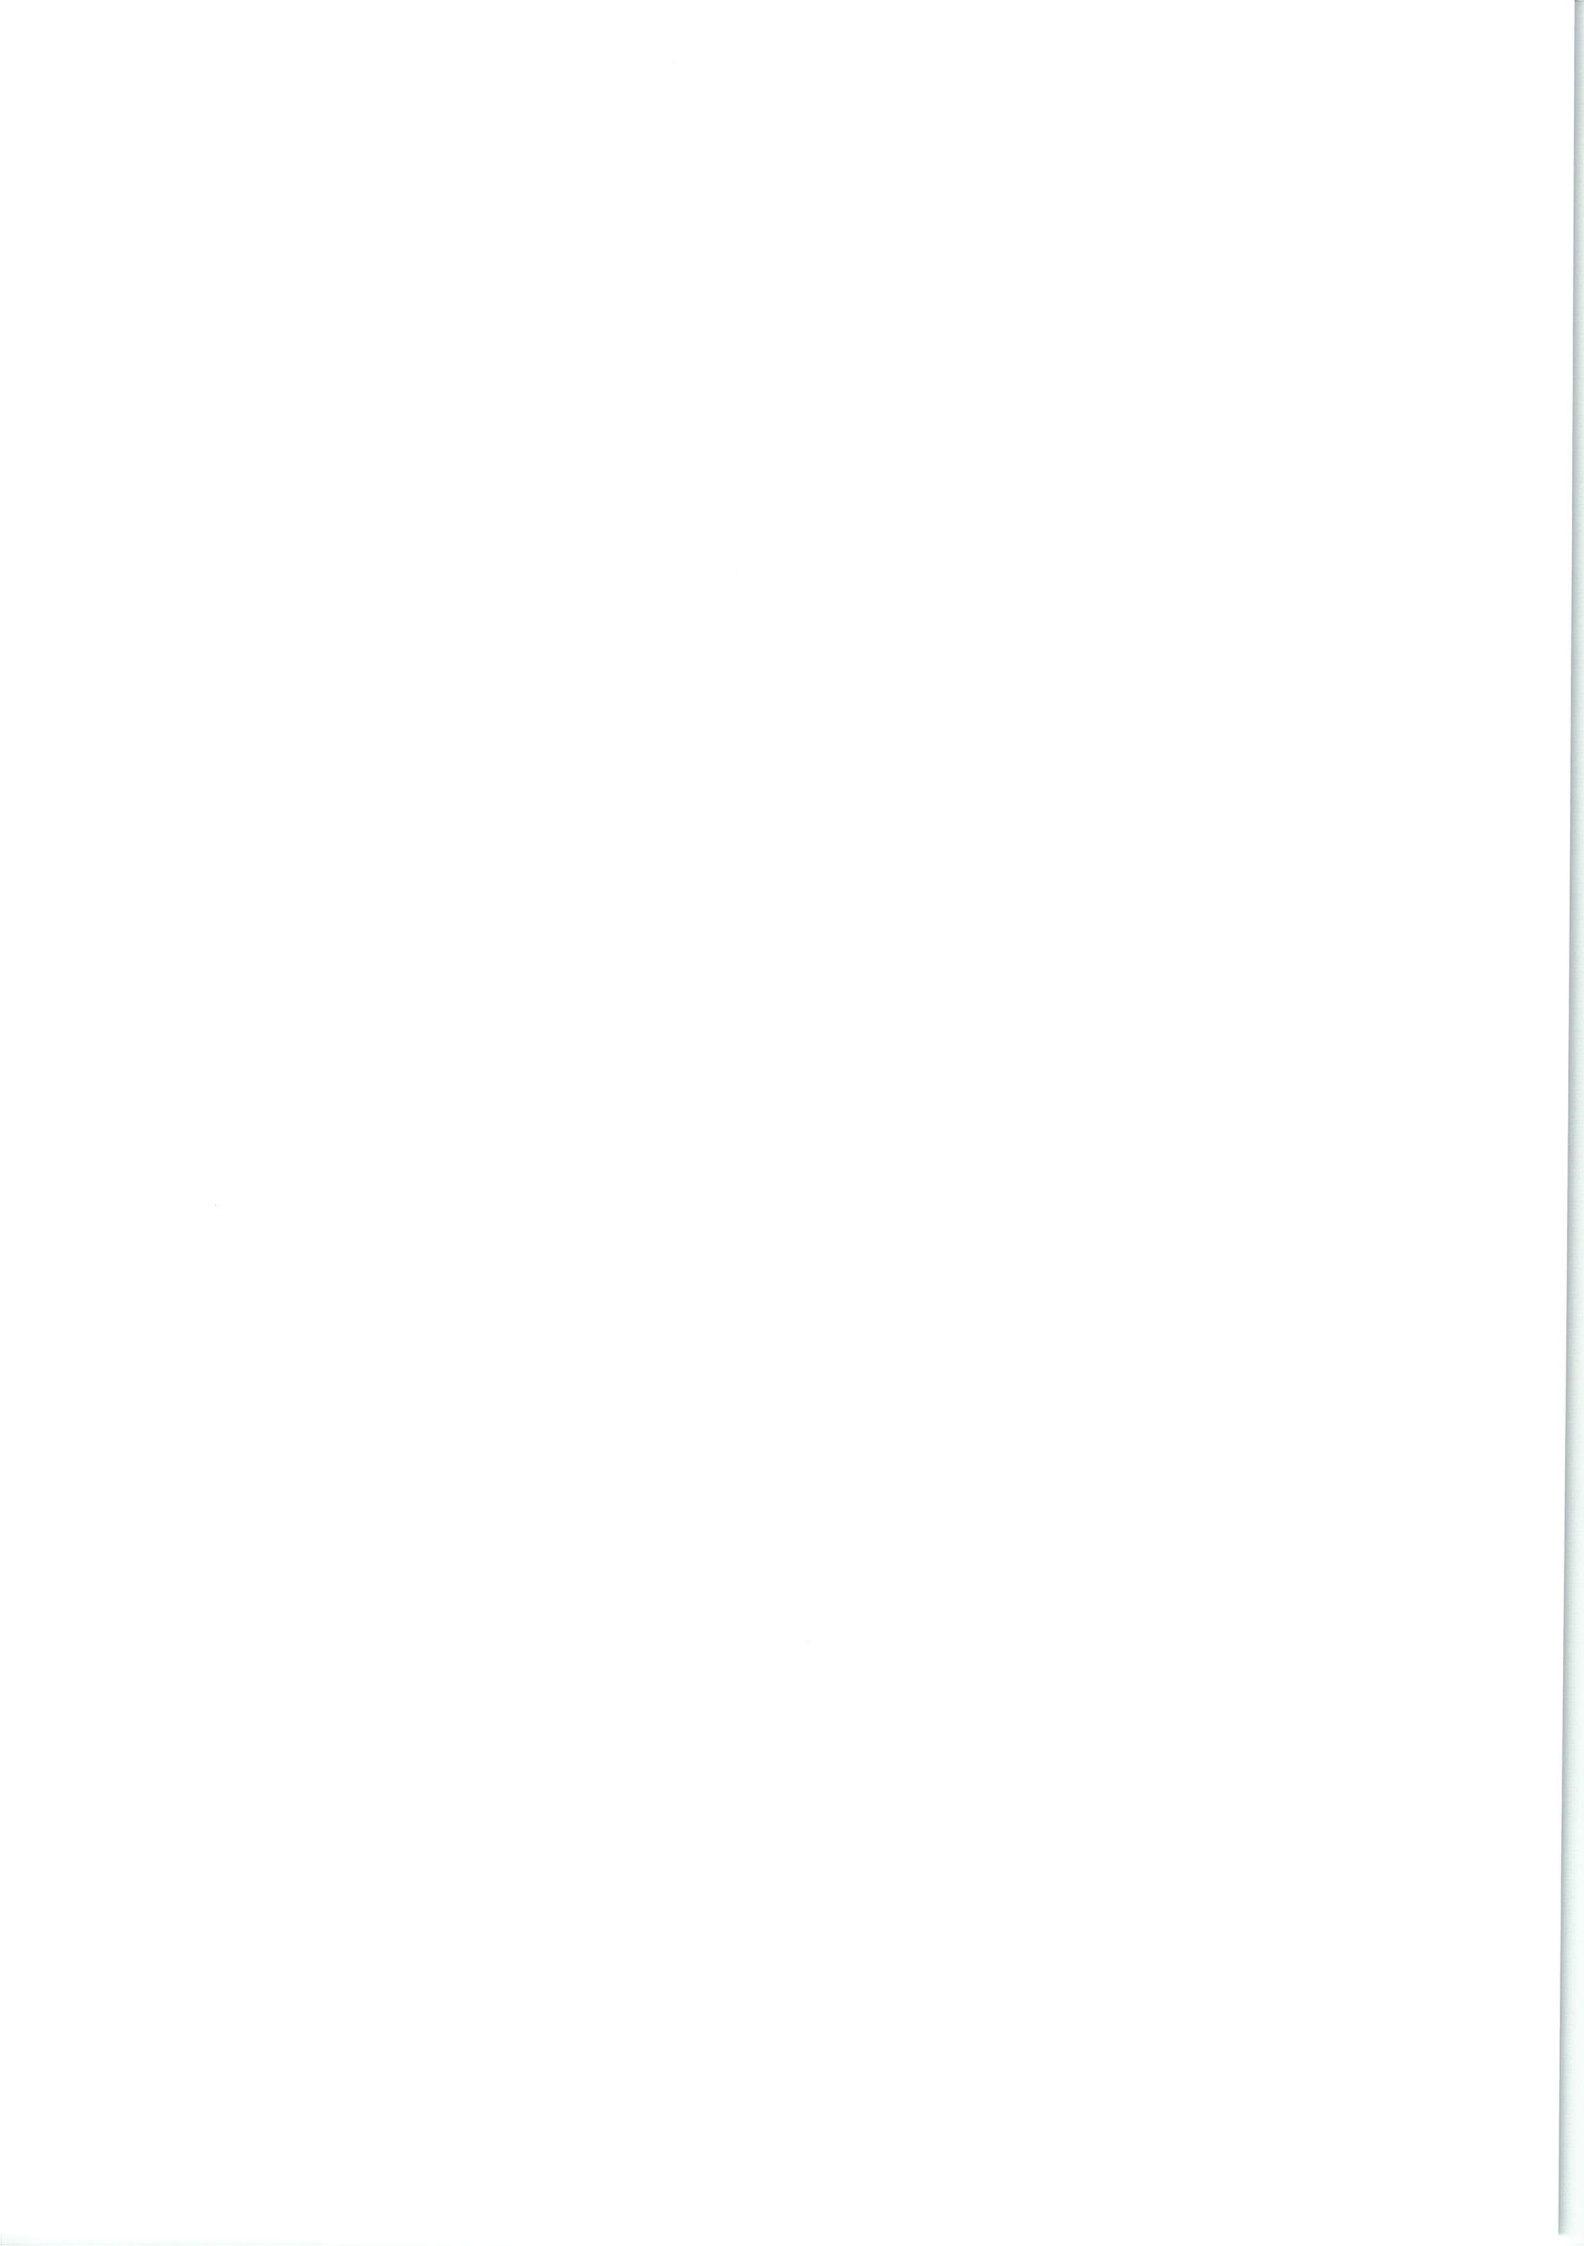

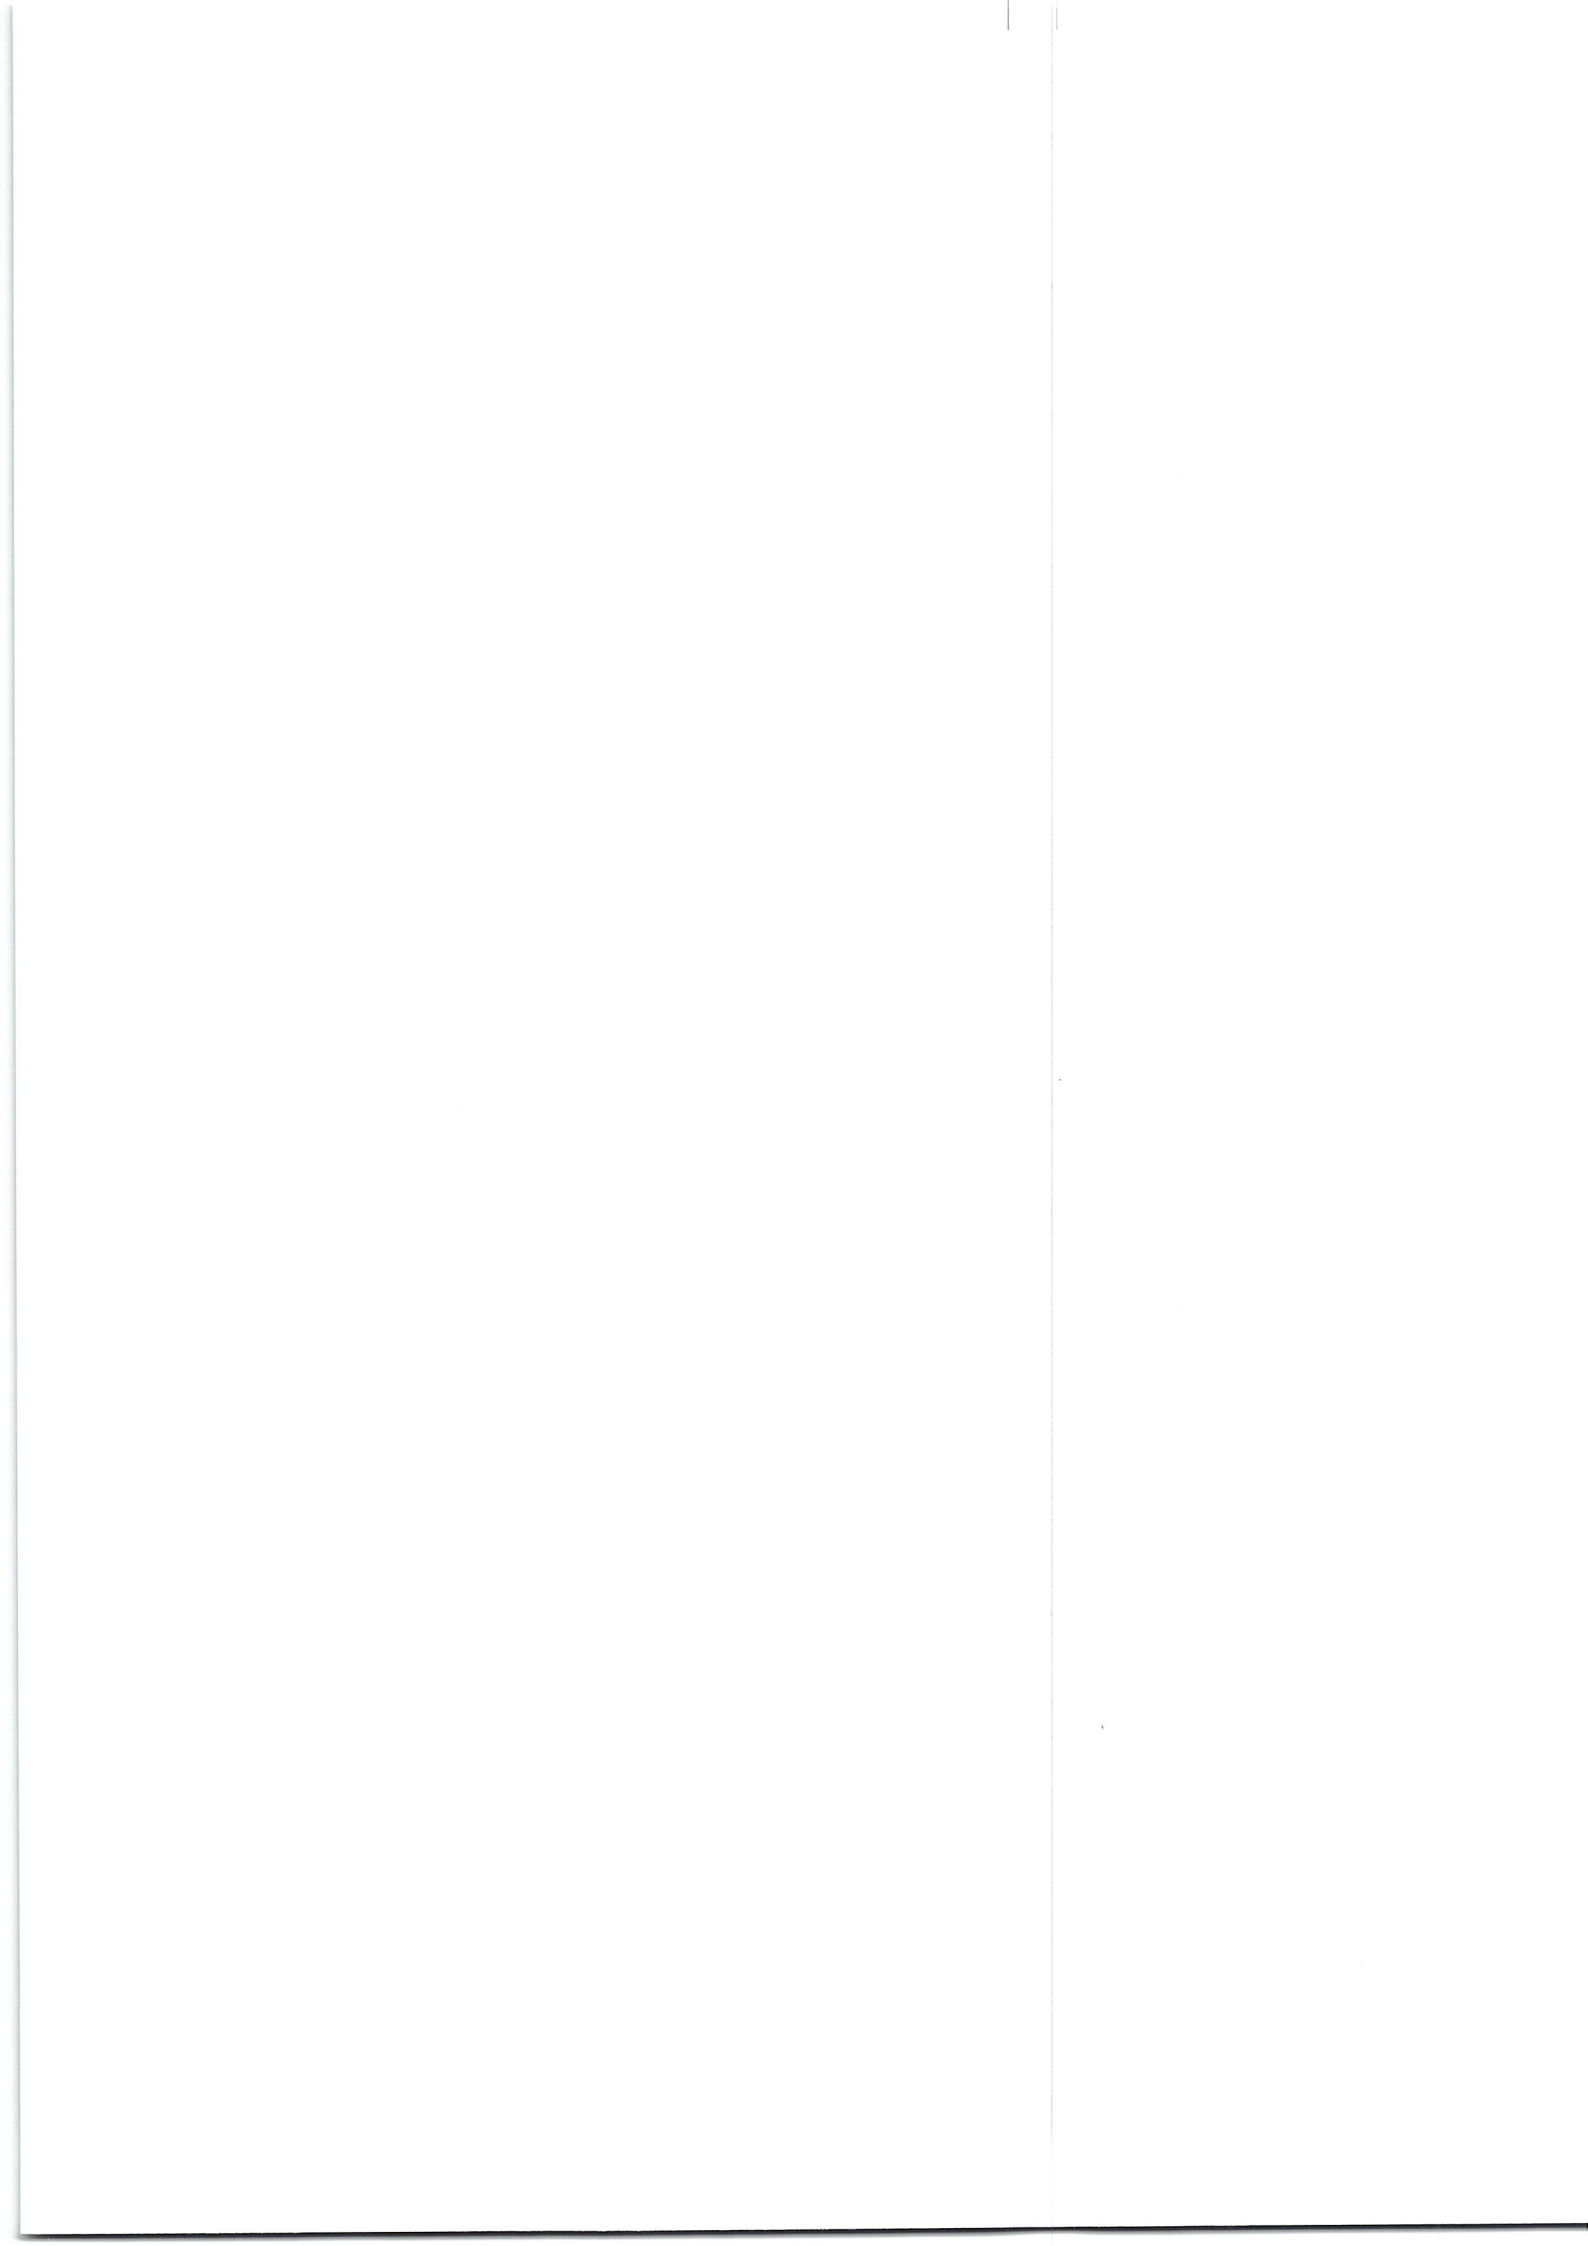

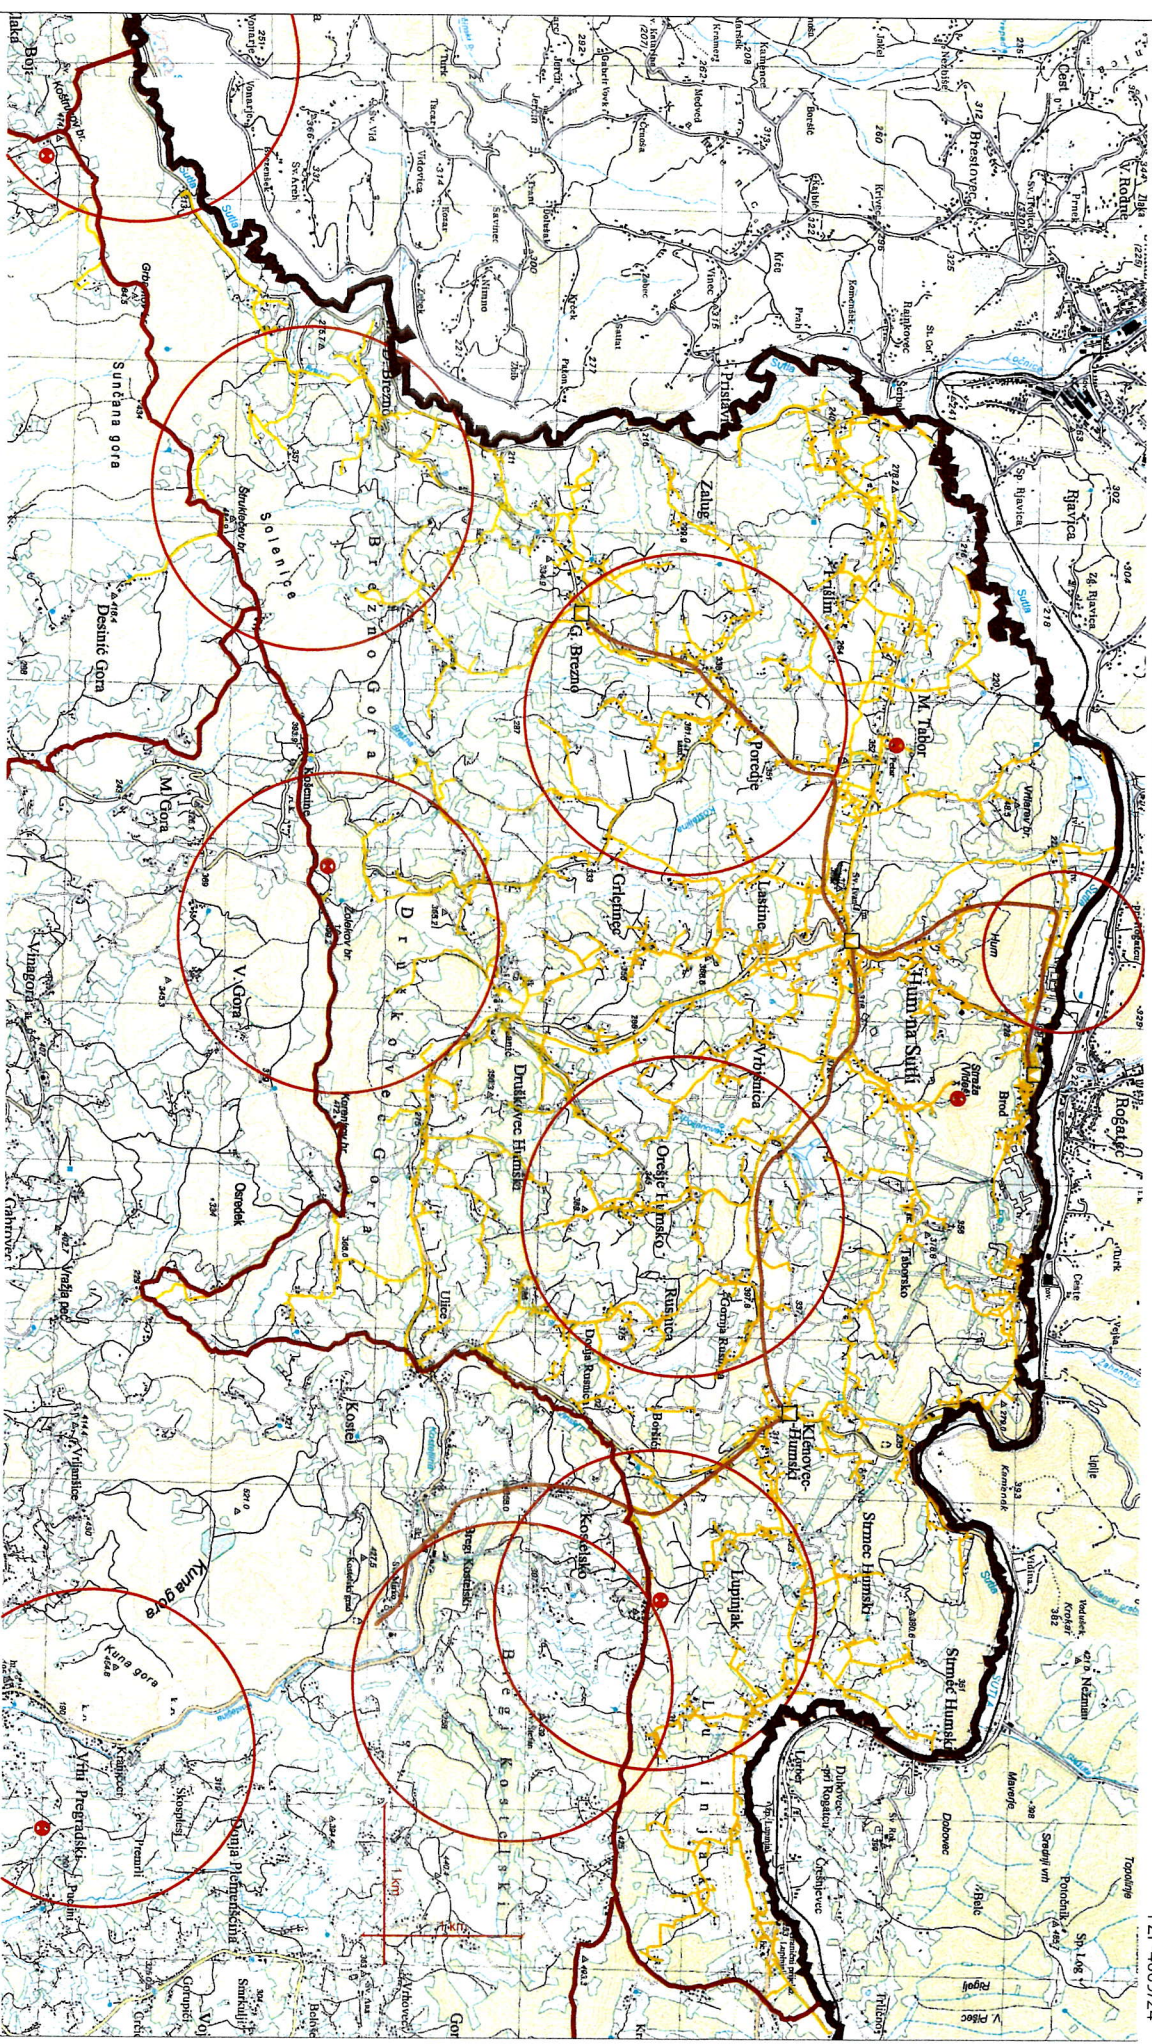


GRANICA DRŽAVE
GRANICA OPĆINE

postojeće planirano

POSTANSKI CENTAR
MEŠNA AUTOMATSKA TELEFONSKA CENTRALA (ATC)
MEĐUNARODNA CENTRALA - I. kat - postojeca
KORISNIČKI SPOJNI VODOVI I KANALI (PK)
OPTIČKI VODOVI I KANALI (DK) (SVK)


postojeće planirano

SAMOSTOJEĆI ANTENSKI STUP
ZONA SILEŠTALA SAMOSTOJEĆEG ANTENSKOG STUPA (radijus kruga 1000 m i 1500 m)



5

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE HUM NA SUTLI
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

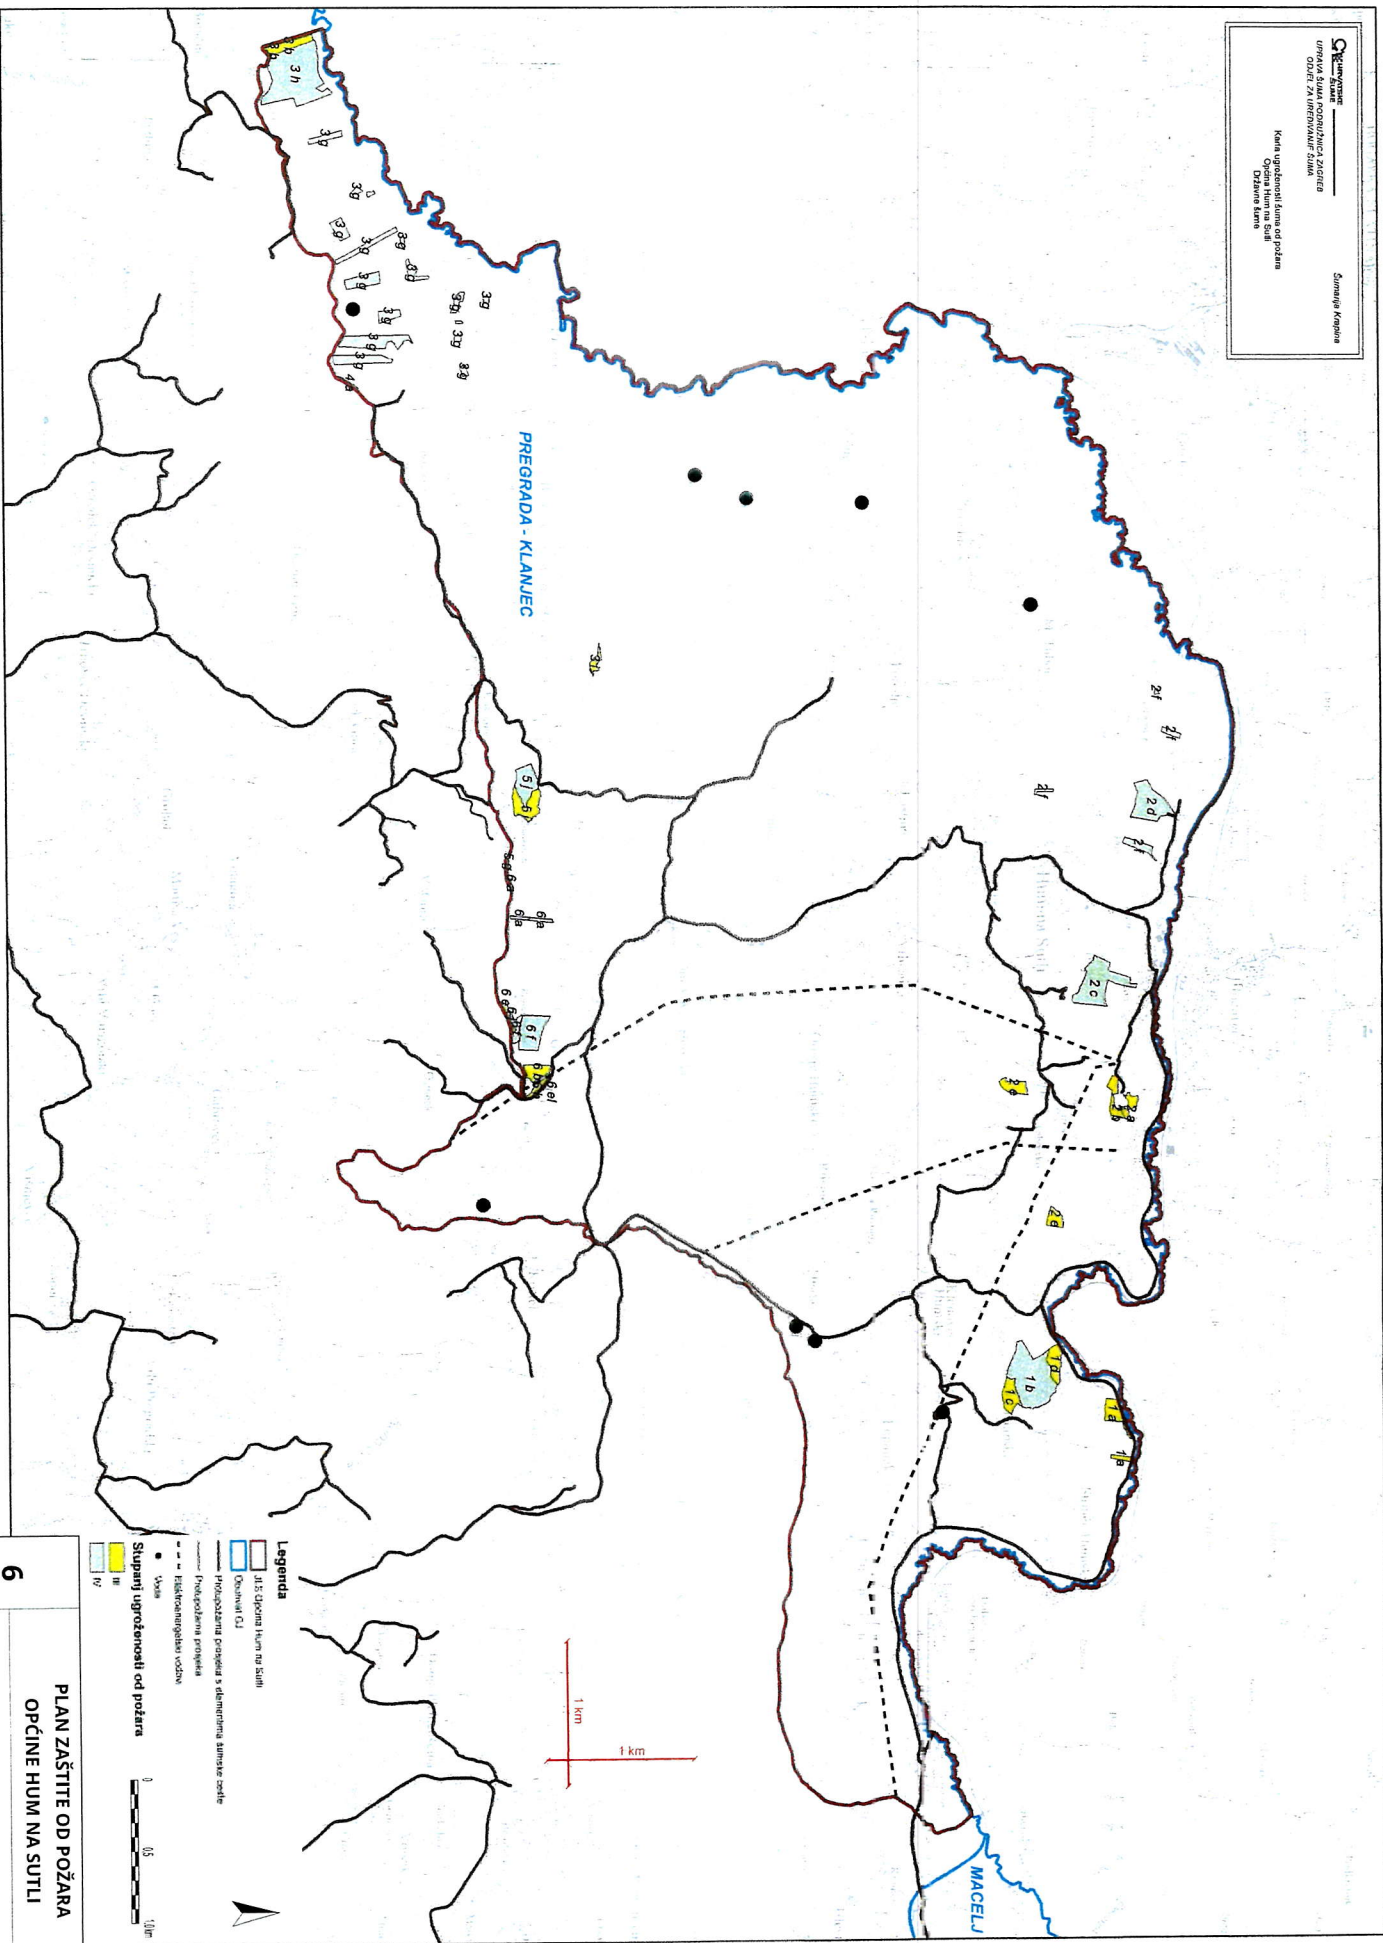

Legenda

- JLS Općine Hum na Sutli
- Osnovni OJ
- Hidrološki postojak s dnevnom amplitudom
- Predloženi projekcijski
- Električni vodovod
- Vase

Slupnjev ugroženosti od požara

- I
- II
- III
- IV

